



TYP PROVEDENÍ:

KRYTÍ V UZAVŘ. STAVU:

KRYTÍ V OTEVŘ. STAVU:

ROZMĚRY:

DĚLENÍ:

NÁTĚR:

OBSLUHA:

PŘÍVOD(Y):

VÝVODY:

NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA:

SKŘÍŇOVÝ + SOKL

min IP 55

IP 20

600x300x2000 mm [š.xhl.xv.] + SOKL v=100mm

–

TYPOVÝ

PRAC. POUČENÝMI

ZHORA

NAHORU

3NPE~ 50Hz, 400/230V, TN–C–S


OCHRANA:


AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE
DLE ČSN 33 2000–4–41 ed.3

±0.000 = 476.70 m n.m. Bpv (1.NP SO 102)


AUTOR :
ING. ARCH. JAROSLAV ŠEVČÍK

ŠTEFÁNIKOVA 167, ZLÍN; ☎ +420576011459

VYPRACOVAL ING. VANŽURA	ODP. PROJ. PROFESE ING. VANŽURA	KONTROLOVAL	HL. INŽ. PROJEKTU P. ŠEVELA	<div>CENTROPROJEKT ZLÍN a.s. ŠTEFÁNIKOVA 167 760 30 ZLÍN</div> <div> CENTROPROJEKT</div>		
MÍSTO STAVBY: VRCHLABÍ				<div>FORMÁT</div> <div>4 A4</div> <div>DATUM</div> <div>02/2020</div> <div>STUPEŇ</div> <div>DPS</div> <div>MĚŘÍTKO</div> <div>–</div> <div>ZAK. ČÍSLO: 181566</div> <div><div>ARCHIVNÍ KÓD</div><div>PROF. ČÍS. VÝKRESU</div><div>DOD.</div><div>D1J</div><div>E</div><div>219</div></div>		
STAVEBNÍK: MĚSTO VRCHLABÍ, Zámek č.p.1, 543 01 VRCHLABÍ						
SPORTOVNĚ REKREAČNÍ AREÁL VEJSPLACHY KRYTÝ BAZÉN VČETNĚ INFRASTRUKTURY – 2. ETAPA SO 102 – KRYTÝ PLAVECKÝ BAZÉN D.1.4.4 – SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA vč. BLESKOSVODU A UZEMNĚNÍ						
ROZVADĚČ R3.2						

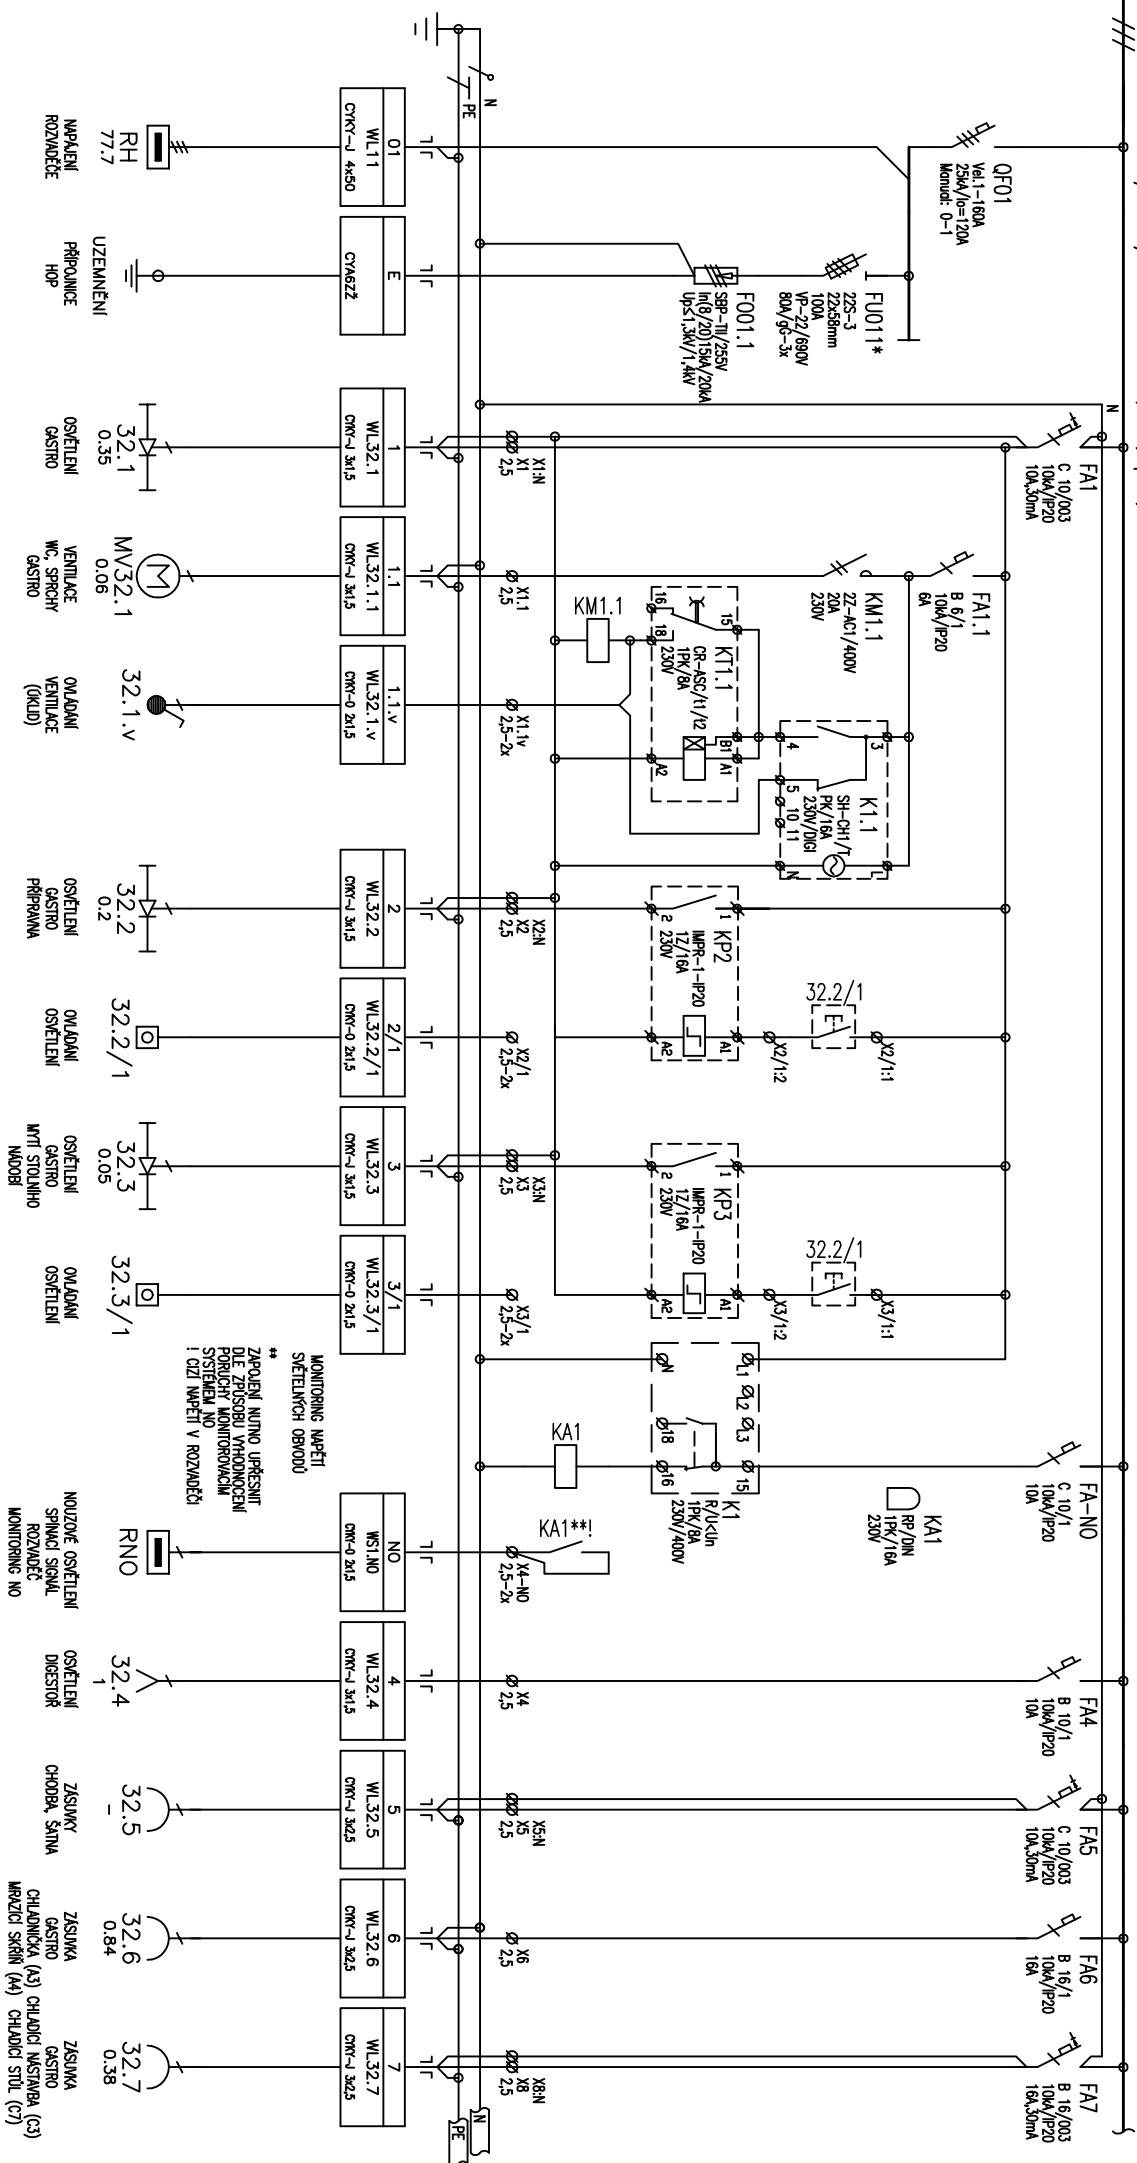

* PŘÍSTROJE OPATŘIT ŠTÍTKEM "POD NAPĚTÍM PŘI VYPNUTÉM HL. VYPÍNAČI"

 <p>CENTROPROJEKT a.s. STĚPÁNKOVA 167 760 30 ZLÍN</p>		LIST Č.: 2 LISTU: 4	
ROZVADĚČ R3.2		ARCH. K. P. Č. V. D1 J E 219	
OBJ.Č.:PJ: SO 102	ZAK.ČÍSLO: 181566	AKCE: SPORTOVNÍ REKREACE V OBLASTI VESPLACHY	
PROVEDL: ING. VAVRŮZKA	DATUM: 02/2020	STAVEBNÍK: MĚSTO VRCHLABÍ, Žamek č.p.1, 543 01 VRCHLABÍ	

