



- STAVBA**
1. PODLAHA HRUBÁ NA ÚROVNI -0.040M (BEZ PODLAHOVÉHO TOPENÍ) - PŘÍPRAVA STAVBY
 2. NUTNO DODRŽET ROVINNOST STĚN MIN. 2 MM NA 2 M LATI. - PŘÍPRAVA STAVBY
- TEPLOTA PROSTŘEDÍ PRO REALIZACI DÍLA NESMÍ KLESNOUT POD 15°C..
LOP VČ. DVEŘÍ NENÍ DODÁVKOU DODAVATELE WELLNESS.
- STAVBA A DODAVATEL WELLNESS ZAJISTÍ KOORDINACI PŘI ŘEŠENÍ DETAILŮ NAPOJENÍ HYDROIZOLAČNÍCH VRSTEV NA LOP.**
- ZDRAVOTECHNIKA**
1. PŘÍVOD PITNÉ VODY SV ½", V +1.2 M - OPLACHOVÁ HADICE - PŘÍPRAVA STAVBY
 2. VÝŠKOVĚ STAVITELNÁ GULA - DO ODPADU DN50 (S TRVALOU PACHOVOU UZÁVĚROU) - PŘÍPRAVA A DODÁVKA
- POKUD NENÍ UVEDENO JINAK JE DOPORUČOVÁN TLAK 4-5BAR. POŽADOVÁNA JE VODA PITNÁ.
DODAVATEL WELLNESS DOPORUČUJE ODVODNIT PODLAHU PŘED ATRAKCEMI.
- ELEKTRIKA**
1. 1X PŘÍVODNÍ KABEL SCX2,5 CYKY (JISTIČ 3X16 A), DÉLKA VOL. KABELU 1 M, V.+1,5 M (EL. TOPENÍ LAVICE)) - PŘÍPRAVA STAVBY
 2. 1X ZÁSUVKA 230V/50HZ, JISTIČ PRO 1 KW, URČENO PRO MONTÁŽ A SERVIS - PŘÍPRAVA STAVBY
 3. 2X PRŮCHODKA Ø 32MM S PROTAHOVACÍM DRÁTEM, VEDENO PODLAHOU Z PROSTORU TECHNOLOGIE DO PŮDORYSU LAVICE - PŘÍPRAVA STAVBY
 4. 1X BEZPEČNOSTNÍ TLAČÍTKO, V.+1,5 M - TLAČÍTKO DODÁVKOU DODAVATELE WELLNESS, KABELÁŽ A SAMOTNÁ SIGNALIZACE PŘÍPRAVA STAVBY
- KAŽDÝ PŘÍVOD VČ. PROUDOVÉHO CHRÁNIČE 30MA
- VZDUCHOTECHNIKA**
1. TRVALÉ ODVĚTRÁNÍ PROSTORU TECHNOLOGIE (TEPLOTA NESMÍ BÝT DLOUHODOBĚ VĚTŠÍ NEŽ 28°C) - PŘÍPRAVA STAVBY
 2. PŘÍPRAVA PRO DOPOJENÍ ODVĚTRÁNÍ PARNÍ LÁZNĚ, HT110, V.+2.4 M, VLHKOST VZDUCHU 100%, NAPOJENÍ ZAJISTÍ STAVBA, VČ. EL. UZAVÍRACÍ Klapky - V KLIDOVÉM STAVU Klapka ZAVŘENA (EL. ZAPOJENÍ A OVLÁDÁNÍ Klapky ZAJISTÍ EB), PŘÍSTUP KE Klapce PŘES PLAVČÍKÁRNU

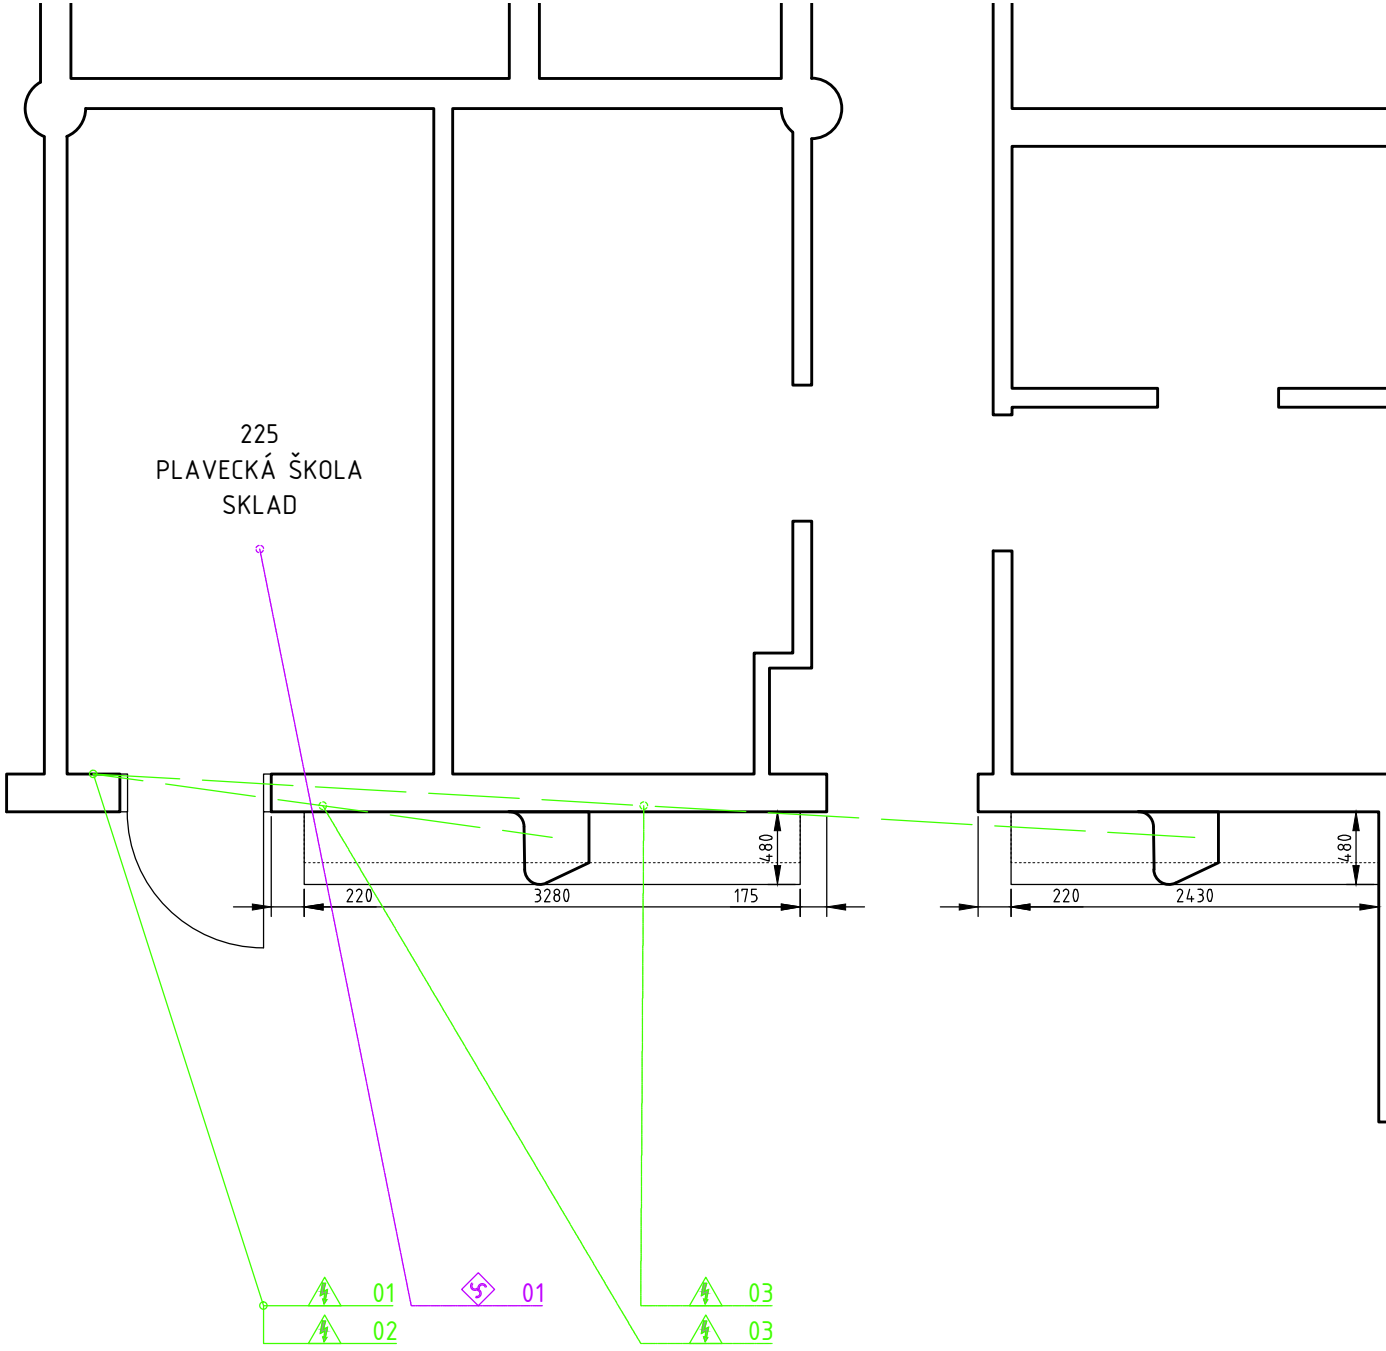

POZN.:
JAKO PROSTOR PRO TECHNOLOGIE JE UVAŽOVÁNA MÍSTNOST 117.
V MÍSTNOSTECH ATRAKCÍ NEBUDE INSTALOVÁN STAVBOU ŽÁDNÝ PODHLED. CIZÍ ROZVODY V PROSTORECH ATRAKCÍ NUTNÉ KONZULTOVAT S DODAVATELEM WELLNESS (VZT APOD.).
OTVORY PŘIVĚTRÁVÁNÍ A ODVĚTRÁVÁNÍ JSOU Z EXTERIÉRU ŘEŠENY STAVBOU - MŘÍŽKA, LEM APOD.
PŘÍP. REVIZE PŘEPISUJÍ A DOPLŇUJÍ PŘEDCHOZÍ VYDANÉ VÝKRESY FIRMY EUROBALNEO S.R.O.

VYPRACOVAL ING.ARCH. M. ŠUFAJZL	ODP. PROJ. PROFESE ING.ARCH. M. ŠUFAJZL	KONTROLOVAL F. ORSAVA	HL. INŽ. PROJEKTU —	<div>CENTROPROJEKT GROUP a.s. ŠTEFÁNIKOVA 167 760 01 ZLÍN</div> <div></div>		
MÍSTO STAVBY: VRCHLABÍ						
STAVEBNÍK: MĚSTO VRCHLABÍ, Zámek č.p.1, 543 01 Vrchlabí						
SPORTOVNĚ REKREAČNÍ AREÁL VEJSPLACHY KRYTÝ BAZÉN VČETNĚ INFRASTRUKTURY						
PS101 – BAZÉNOVÁ TECHNOLOGIE				FORMÁT	2 A4	
				DATUM	03/2020	
				STUPEŇ	DPS	
				MĚŘÍTKO	1:50	
				ZAK. ČÍSLO:	181566	
STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST 1.PP (sauna a lavice)				ARCHIVNÍ KÓD	PROF. ČÍS. VÝKRESU	DOD.
				D1J	W	216