

# VRCHLABÍ - OPRAVA VODOVODU V UL. "PRAŽSKÁ"

## VÝPIS OPĚRNÝCH BLOKŮ - 1. ETAPA

INVESTOR: MĚSTO VRCHLABÍ ZÁMEK 1, 543 01 VRCHLABÍ			<b>ing. Aleš Kreisl</b> PROJEKTY VODOHOSPODÁŘSKÝCH STAVEB Fügnerova 42, Vrchlabí mob. 604 418 606, email: ales.kreisl@seznam.cz		
MÍSTO: VRCHLABÍ					
ČÍSLO ZAKÁZKY:	STUPEŇ:	VYPRACOVAL:	PROJEKTANT:	DATUM:	MĚŘÍTKO:
	DPS	ING.ALEŠ KREISL	ING.ALEŠ KREISL	10/2021	
AKCE: <b>VRCHLABÍ - OPRAVA VODOVODU V UL. "PRAŽSKÁ"</b>					ČÍSLO PŘÍLOHY: <b>D.1.7</b>
PŘÍLOHA: VÝPIS OPĚRNÝCH BLOKŮ - 1. ETAPA					

OZNAČ. BLOKU	POČET KUSŮ	OBJEM BETONU		UMÍSTĚNÍ
		NA 1 KS m <sup>3</sup>	CELKEM m <sup>3</sup>	
B 1	1	0,038	0,038	
B 2	2	0,044	0,088	
B 3	2	0,061	0,122	
B 4	2	0,133	0,266	
B 5				
B 6				
B 7				
B 8				
CELKEM		0,514 m <sup>3</sup>		

**POZNÁMKA :** 1. ZPŮSOB PROVEDENÍ BETON. BLOKŮ JE SHODNÝ BEZ OHLEDU  
NA DRUH TRUBNÍHO MATERIÁLU.

2. TVAROVKY Z PVC JE TŘEBA PŘED PROVEDENÍM BETON. BLOKŮ  
OBALIT GEOTEXTILIÍ.

3. KONSTRUKCE BLOKŮ - BETON B 10.



B1

BETON. BLOK PRO OBLOUK 11°

1 KS = 0,038

CELKEM KUSŮ = 1

M. 1:20

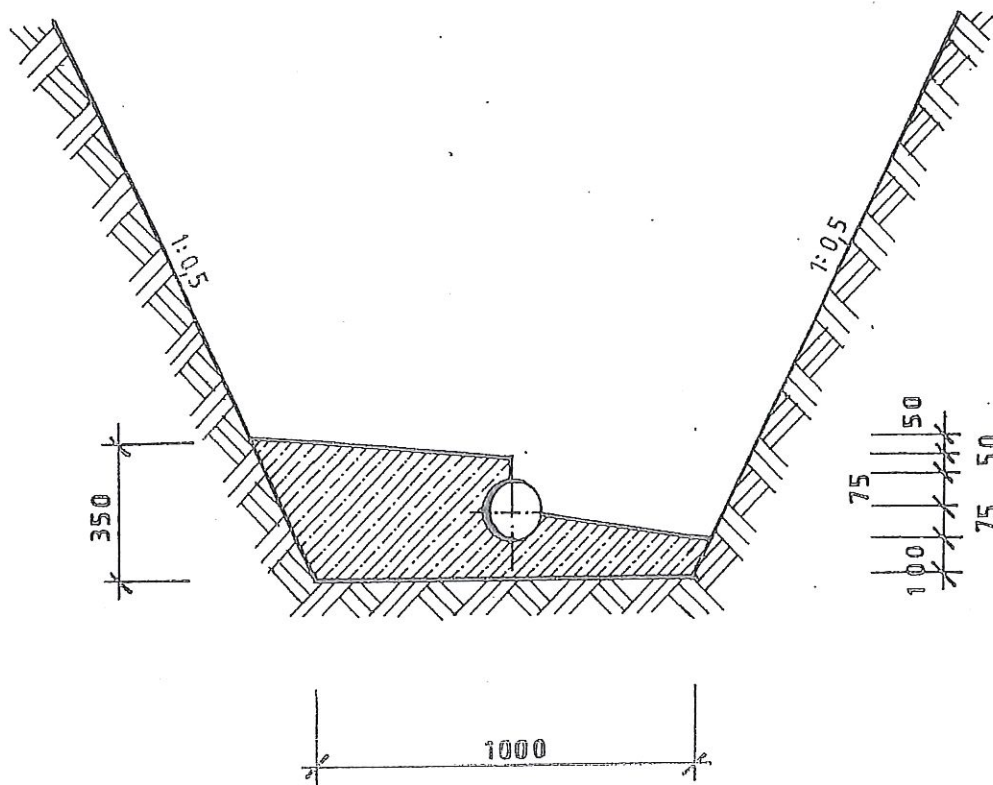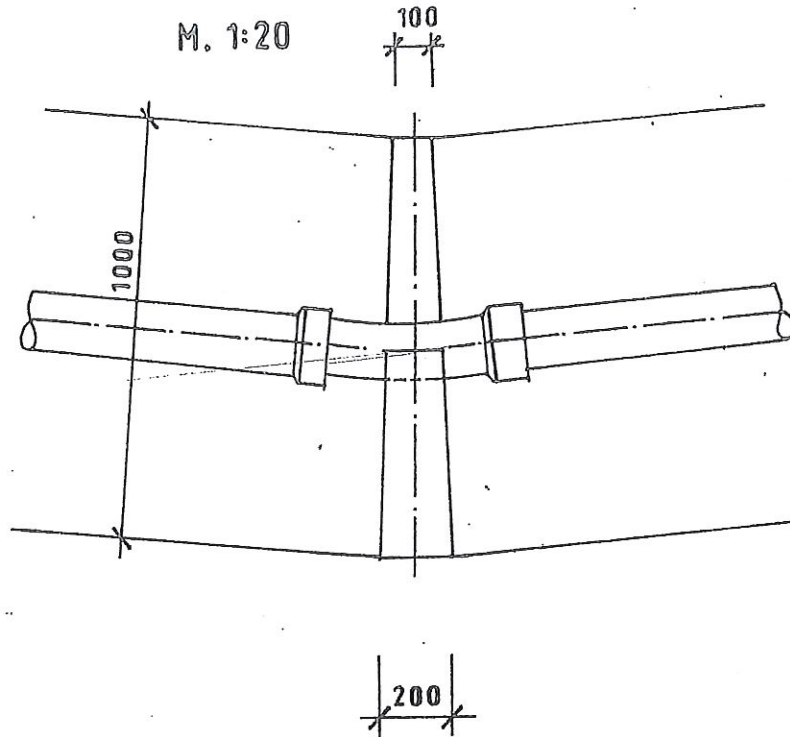



B2

BETON. BLOK PRO OBLOUK 22°

1 KS = 0,044

CELKEM KUSŮ = 2

M. 1:20

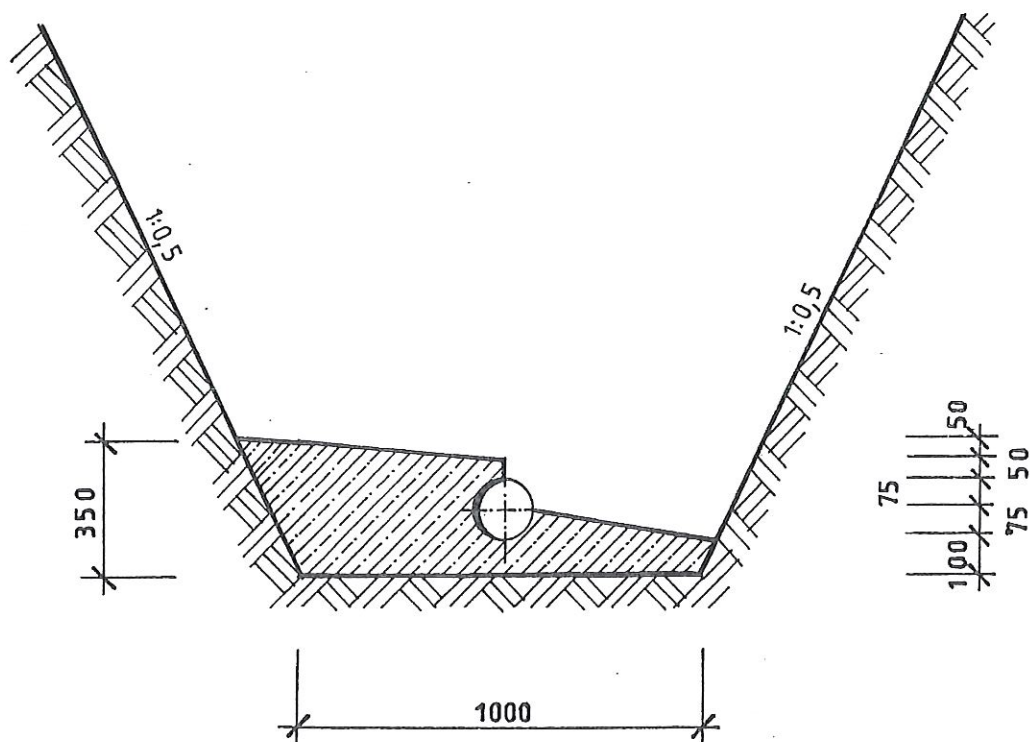
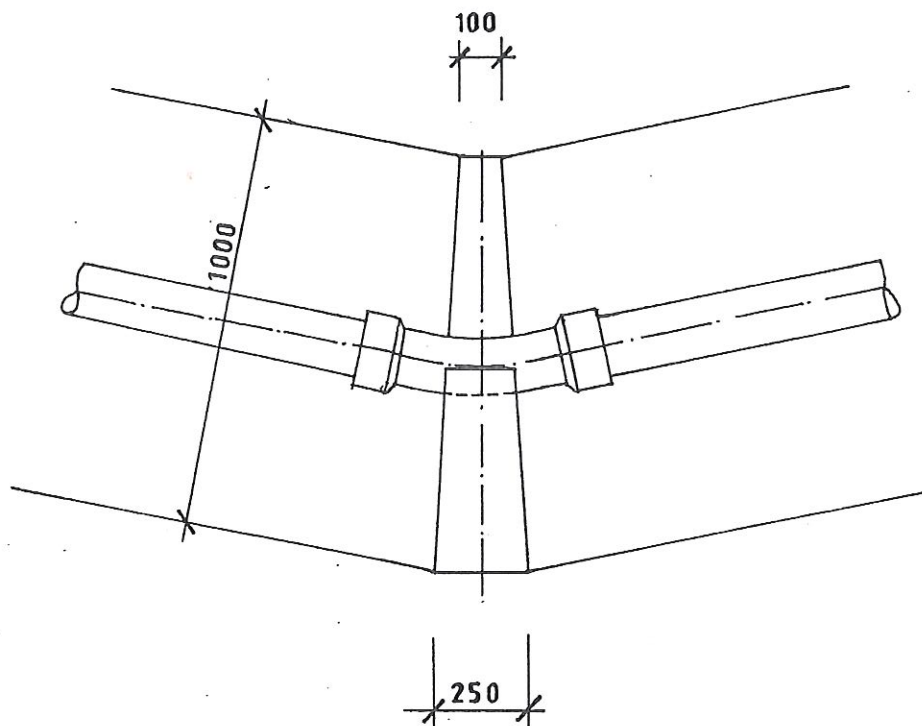


B3

BETON. BLOK PRO OBLOUK 30°

1 KS = 0,061

CELKEM KUSŮ = 2

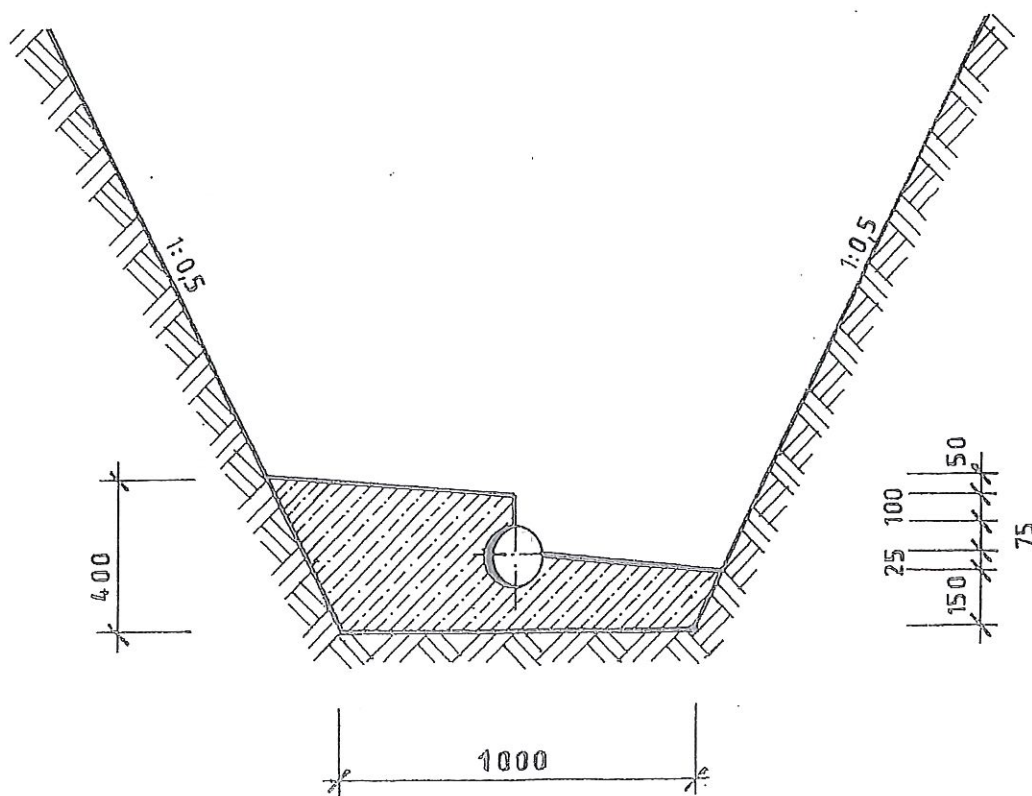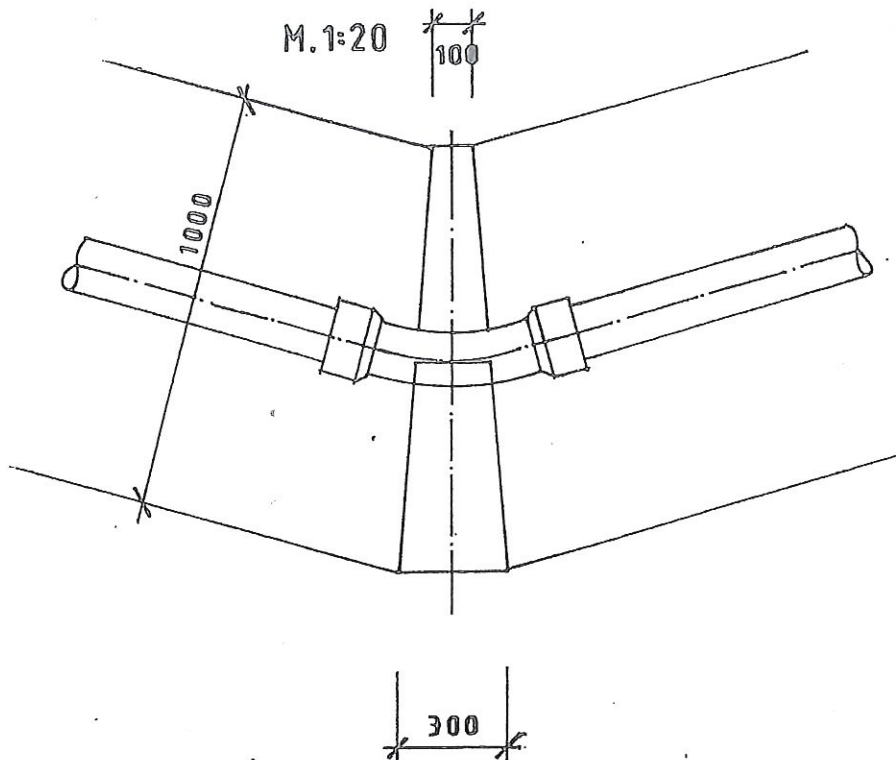

B4

BETON. BLOK POD ODBOČKU DN

1 KS = 0,133 m<sup>3</sup>

CELKEM KUSŮ = 2

M. 1:20

