



ULOŽENÍ POLYETYLENU
V TERÉNU, CHODNÍKU

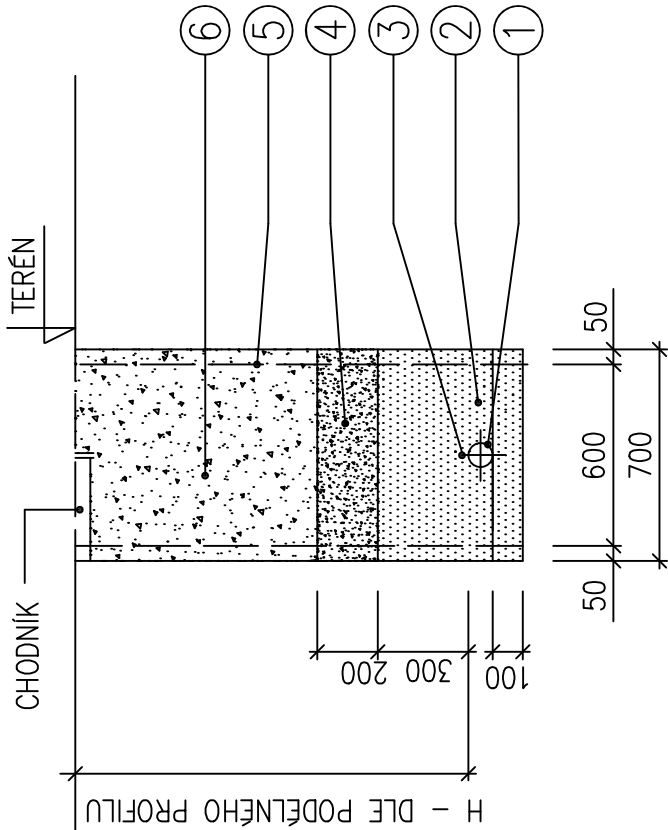

| Č. | POPIS |
|----|--|
| 1 | POLYETYLENOVÉ POTRUBÍ–VODOVODNÍ PŘÍPOJKA |
| 2 | PODSYP A OBSYP JEMNOZRNNÝM PÍSKEM |
| 3 | SIGNALIZAČNÍ VODIČ – UPEVNIT NA POTRUBÍ |
| 4 | ZHUTNĚNÝ NÁSYP á 20 CM Z TŘÍDĚNÉHO MATERIÁLU |
| 5 | PAŽENÍ PŘÍLOŽNÉ |
| 6 | ZHUTNĚNÝ NÁSYP Z NETŘÍDĚNÉHO MATERIÁLU |

ULOŽENÍ PVC V TERÉNU

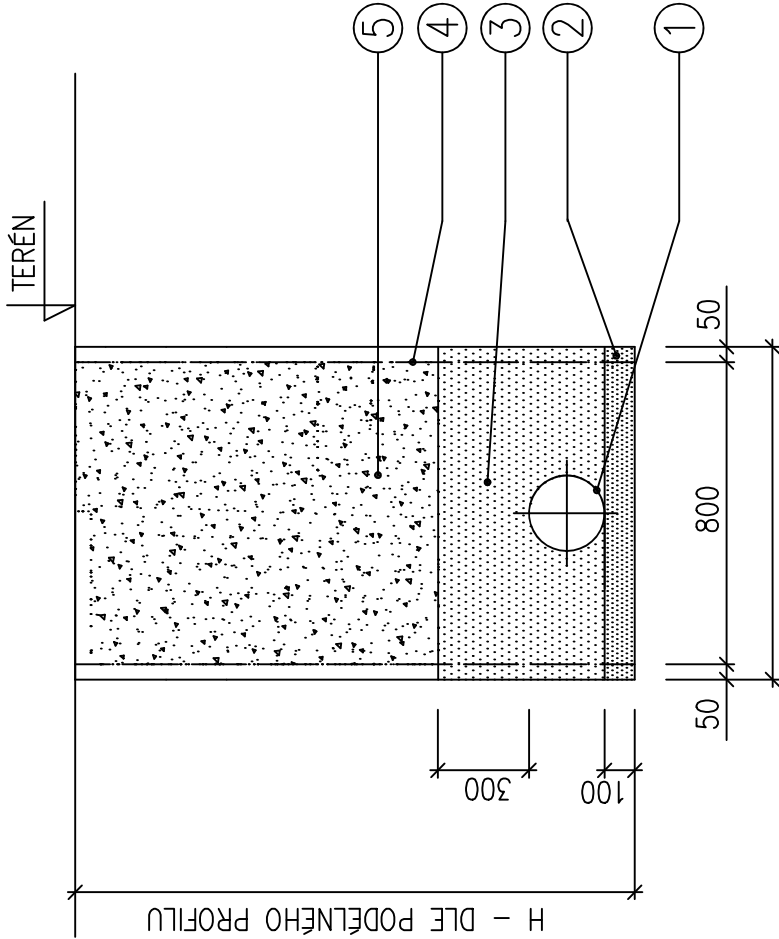

| Č. | POPIS |
|----|--|
| 1 | HRDLOVÁ TROUBA ULTRARIB SN8 |
| 2 | ZHUTNĚNÉ PÍSKOVÉ LOŽE á 100 MM |
| 3 | OBSYP JEMNOZRNNÝM PÍSKEM |
| 4 | PAŽENÍ PŘÍLOŽNÉ |
| 5 | ZHUTNĚNÝ NÁSYP Z NETŘÍDĚNÉHO MATERIÁLU |

| | | | |
|---|-----------------------------|--------------|----------------------------------|
| ZODP.PROJEKTANT: | MARTIN FEJK | <i>MAFEP</i> | MAFEP energo s.r.o. |
| VYPRACOVAL: | MARTIN FEJK | <i>MAFEP</i> | VERDEK 61 |
| STUPEŇ: STAVEBNÍ POVOLENÍ | PROFESE: ZDRAVOTNÍ TECHNIKA | | DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 544 01 |
| INVESTOR: Město Vrchlabí, Zámek č.p1. 543 01 Vrchlabí | IČO: 278 86 165 | | |
| Rekonstrukce č.p.210 ve Vrchlabí Změna stavby před dokončením V. | | | |
| VZOROVÉ PŘÍČNÉ ŘEZY | | | |
| DATUM: 04/2023 | | | |
| FORMÁT: 2x44 | | | |
| MĚŘ.: 1:25 | | | |
| Č.VÝKR.: D.1.4-ZT7 | | | |