Doplnění / vysvětlení zadávací dokumentace č. 3

Název veřejné zakázky:

"Rekonstrukce bytových domů č.p. 380 a 561 ul. Jos. Šíra ve Vrchlabí"

Evidenční číslo ve VVZ: Z2026-041738

Zadavatel shora nadepsané zakázky na stavební práce na základě dotazu účastníka poskytuje následující doplnění / vysvětlení zadávací dokumentace.

Prosím o upřesňující informace k elektroinstalaci, za které předem děkuji.

Dotaz č. 1

Ve výkazu výměr Příloha c. 2 - BD č.p. 380.xlsx a Příloha c. 2 - BD č.p. 561.xlsx je položka č. 28 210190099 – montáž rozvaděče výtahu.

Zřejmě se jedná o rozvaděče Rv1 a Rv2 ve 3NP u výtahů. Mám tedy tuto položku chápat pouze jako připojení přívodního kabelu CYKY-J 5x4 a pospojení CYA do dodaných rozvaděčů dodavatelem výtahové technologie nebo položky necenit? Samotnou montáž Rv1 a Rv2 by měl provádět dodavatel výtahu..

Odpověď zadavatele

Dotaz je směřován na objekt 17 – Elektroinstalace - 380 a 27 – Elektroinstalace – 561. V uvedených položkách č. 28 ocení uchazeč pouze připojení přívodního kabelu včetně uzemnění.

Samotnou montáž (osazení) rozvaděčů Rv1 a Rv2 provede dodavatel výtahů. Ocenění této montáže rozváděčů je součástí montáže výtahu – viz položky č. 298 u BD č.p. 380 i BD č.p. 561.

Dotaz č. 2

Ve výkazu výměr zřejmě chybí položka na ukončení světelných vývodu svorkovnicí pro svítidla – ve výkresech zakresleny a popsány částečně jsou. Do budoucna uvažovaná svítidla budou bez možnosti stmívání? Dotaz podávám z důvodu, abychom věděli, jaký kabel budeme ukončovat. Pokud je na toto některá z položek výkazu výměr, prosím o její určení.

Odpověď zadavatele

Veškeré uvedené položky „montáž svítidel" v objektu 17 – Elektroinstalace - 380 a 27 – Elektroinstalace – 561 obsahují i zapojení svítidla, příp. ukončení kabelu ve svorkovnici. Uchazeč nacení položky v počtech a specifikacích dle výkazu výměr. Uvažovaná svítidla budou bez možnosti stmívání.

Dotaz č. 3

Osvětlení: Ve výkazech výměr nejsou jednoznačně rozdělena/určena svítidla, která by měla sedět na označení dle podkladů DPI_Interiér objektu_1-20.pdf a DPI_Interiér objektu_21-38.pdf (kromě svítidla S1) a také na výkresovou dokumentaci jednotlivých NP. Prosím o vysvětlení jak rozdělit další ref. svítidla S2, S3 dle stávajícího výkazu výměr, a dále svítidel SB1.

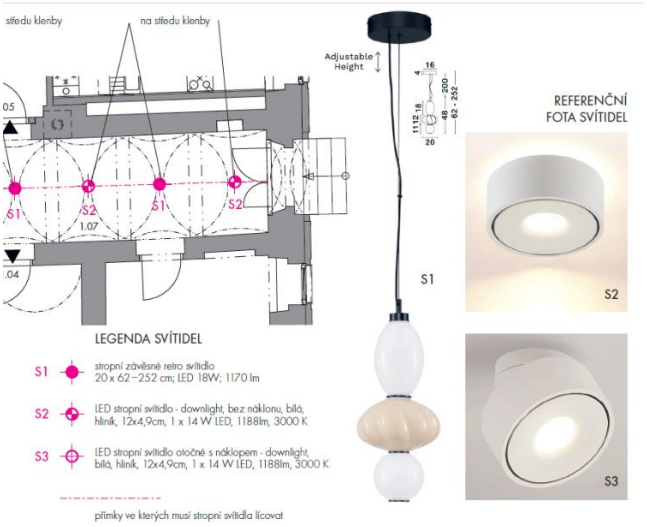

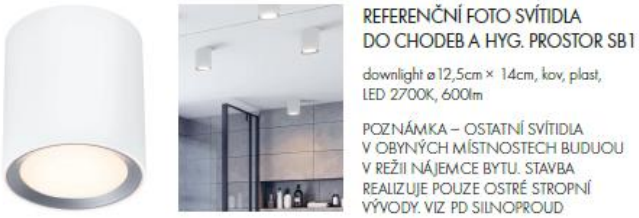

Odpověď zadavatele

V objektech 17 – Elektroinstalace - 380 a 27 – Elektroinstalace – 561 ocení uchazeč položky se svítidly následovně:

u položky č. 106 se jedná o svítidlo S2 specifikované v DPI Interiér

- u BD 380 = 54 ks
- u BD 561 = 34 ks

u položky č. 107 se jedná o svítidlo SB1 specifikované v DPI Interiér

- u BD 380 = 39 ks
- u BD 561 = 31 ks

ostatní položky svítidel budou naceněny dle počtu a specifikace ve výkazu výměr

Dotaz č. 4

Ve výkazu výměr Příloha c. 2 - BD č.p. 380.xlsx je celkem v materiálu 121 ks svítidel a pro montáž 155 ks + 9 ks svítidel do kuchyňské linky.

Prosím o vysvětlení rozdílu v počtech a info, zda dodávka svítidel do kuch. linky je tedy součástí jiné profese než elektro.

Obdobný dotaz platí i pro výkaz výměr Příloha c. 2 - BD č.p. 561.xlsx

Odpověď zadavatele

Dotaz je směřován na objekt 17 – Elektroinstalace - 380 a 27 – Elektroinstalace – 561.

Podlinková svítidla (případně LED pásky) včetně zdrojů v kuchyňských linkách jsou součástí návrhu a dodávky kuchyňských linek (viz objekt 81 – Kuchyně - č.p. 380 a 82 – Kuchyně - č.p. 561).

Pro montáž svítidel ocení uchazeč položky č. 30 – 34 v objektu 17 – Elektroinstalace - 380 a 27 – Elektroinstalace – 561 v počtech a specifikacích dle výkazu výměr.

Dotaz č. 5

a) V technické zprávě na straně 5, je popsáno nouzové osvětlení. „Jsou navržena automatická nouzová svítidla s vlastním zdrojem (1 hod.) – varianta s trvalým svícením."

Je opravdu požadavek na stále svítící NO?

b) Nouzové osvětlení částečně chráněné únikové cesty by mělo být podloženo výpočtem i z důvodu nasvícení požárně bezpečnostních prvků jako hydranty, HP atd. Prosím o doplnění sv. technického výpočtu.

Odpověď zadavatele

a) Ano, z důvodu požadavku zadavatele jsou navržena automatická nouzová svítidla s vlastním zdrojem (1 hod.) ve variantě s trvalým svícením.

b) U těchto dotazovaných zařízení jako jsou hydranty, HP, atd…, je navrženo NO – viz výkresová dokumentace.

Dotaz č. 6

V PBŘ se na straně 11 píše „Byty budou vybaveny zařízením autonomní detekce a signalizace dle §16, Vyhlášky 23/2008 Sb." /ve výkresech půdorysů v PBŘ jsou také vyznačeny/ – ve výkazu výměr jsem je nenašel – zajišťuje si tedy investor sám?

Odpověď zadavatele

Jedná se o autonomní hlásiče dle projektové dokumentace, uvedené v rámci PBŘ. Z důvodu chyby nejsou uvedeny ve výkazu výměr.

Do výkazu výměr byly doplněny v rámci objektu 11 - AR a ST - 380 v části 742-Elektroinstalace – slaboproud pod položkami č. 291 a 292 a v rámci objektu 21 - AR a ST – 561, v části 742-Elektroinstalace – slaboproud pod položkami č. 293 a 294.

V příloze zasíláme doplněné výkazy výměr pro oba BD.

AKTUALIZOVANÁ Příloha c. 2 - BD č.p. 380

AKTUALIZOVANÁ Příloha c. 2 - BD č.p. 561

Dotaz č. 7

souprava dom. tel. 9x účastník vč. zdroje - provedení dle investora – bude se jednat pouze o audio systém? Případně poprosím o doplnění nějakého ref. výrobku.

Odpověď zadavatele

U domovního telefonu se jedná pouze o audio systém. Uchazeč nacení položky č. 161 a 162 dle uvedeného počtu a specifikace ve výkazu výměr v běžném standardu.

Dotaz č. 8

Prosím o upřesnění, co vše je myšleno položkou č. 163 ve výkazu výměr Priloha c. 2 - BD č.p. 380.xlsx aktivní prvky internetu včetně anténního systému.

Prosím o bližší rozpis, co vše má tato položka obsahovat. U STA kolik jakých antén, jaký stožár, satelit, obyčejný zesilovač nebo multipřepínač atd. To samé pro aktivní prvky internetu. Nikde jsem nenašel, zda mají být ukončeny datové rozvody v nějaké RACK skříni atd. Pokud existuje liniové schéma slaboproudu, prosím o jeho doplnění.

Odpověď zadavatele

Na základě rozhodnutí zadavatele se nebude naceňovat souhrnná položka č. 163, která je uvedena v objektech 17 – Elektroinstalace – 380 i 27 – Elektroinstalace – 561.

Jedná se o specifikaci zařízení, které v průběhu doby přípravy a následné výstavby objektu může doznat výrazné změny díky technologickému progresu a nabízenému rozsahu služeb případného poskytovatele.

Uchazeč ocení uvedené položky nulou.

Toto Doplnění / vysvětlení zadávací dokumentace nepředstavuje změnu zadávací dokumentace ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, a zadavatel na tomto základě nebude prodlužovat lhůtu pro podání nabídek.

Zadavatel dále upozorňuje všechny účastníky na skutečnost, že byla aktualizována Příloha c. 2 - BD č.p. 380 a Příloha c. 2 - BD č.p. 561, účastníci jsou povinni pro podání své nabídky použít tyto aktualizované přílohy zadávací dokumentace.

Přílohy:

AKTUALIZOVANÁ Příloha c. 2 - BD č.p. 380

AKTUALIZOVANÁ Příloha c. 2 - BD č.p. 561