

**Dodatečná informace č. 1
k zadávací dokumentaci veřejné zakázky:**

Název: „MŠ a ZUŠ Jiráskova Vrchlabí – výměna zdroje tepla“

Zveřejněno na veřejném portálu zadavatele na adrese :

https://zakazky.muvrchlabi.cz/profile_display_2.html

VEŘEJNÝ ZADAVATEL:

Město Vrchlabí

sídlo Zámek č.p.1, 543 01 Vrchlabí, IČ: 00278475

tímto sděluje uchazečům následující dodatečnou informaci:

Upřesňující informace






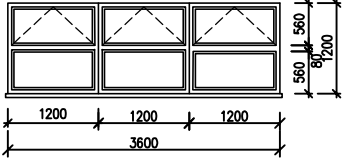
Pro ocenění položky č. 14 ve výkazu výměr v části „Stavební úpravy budovy MŠ Jiráskova 926, Vrchlabí“ přikládáme Tabulku oken a dveří se specifikací dveří číslo 03/L.

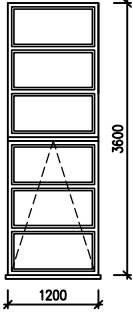
Vrchlabí 13.7.2013





Ing. Miroslav Tauchman
Odbor RMÚP MěÚ Vrchlabí

Příloha: Tabulka oken a dveří

ČÍSLO	NÁKRES	POPIS	1. PP	1. NP	2. NP	CELK.	POZNÁMKA
A		OKNO PLASTOVÉ, DVOUKŘÍDLÉ, BARVA - BÍLÁ CELKOVÝ ROZMĚR 1500 x 2100 MM					
B B2		OKNO PLASTOVÉ, DVOUKŘÍDLÉ, KŘÍDLA ODDĚLENÁ RÁMEM, HORNÍ KŘÍDLO OTEVÍRAVÉ A SKLÁPĚCÍ, SPODNÍ SKLÁPĚCÍ, BARVA - BÍLÁ CELKOVÝ ROZMĚR 1200 x 1800 MM KOVÁNÍ CELOOBVODOVÉ izolační dvojsklo $U_g=1,0$ W (m2K), ve složení 4/ 16 /4 mm, plyn Ar, stínící koeficient = 57 distanční rámeček $\Psi_{si,g}=0,045$ W (m2K), SWISSPACER rám okna $U_f=1,0$ W (m2K), min 6 komor tepelná izolace celého okna v závislosti na poměru zasklení $U_w=1,10 - 1,20$ W (m2K)		9 2		11	ČLENĚNÍ A PROVEDENÍ OKEN PŘÍZPŮSOBIT STÁVAJÍCÍM PLASTOVÝM OKNŮM OKNA S OZNAČENÍM B2 BUDOU OPATŘENA SÍTÍ PROTI HMYZU UPEVNĚNOU V DEMONTOVATELNÉM RÁMU
C		OKNO PLASTOVÉ, JEDNOKŘÍDLÉ, SKLÁPĚCÍ, BARVA - BÍLÁ CELKOVÝ ROZMĚR 1200 x 600 MM KOVÁNÍ CELOOBVODOVÉ izolační dvojsklo $U_g=1,0$ W (m2K), ve složení 4/ 16 /4 mm, plyn Ar, stínící koeficient = 57 distanční rámeček $\Psi_{si,g}=0,045$ W (m2K), SWISSPACER rám okna $U_f=1,0$ W (m2K), min 6 komor tepelná izolace celého okna v závislosti na poměru zasklení $U_w=1,10 - 1,20$ W (m2K)			3	3	ČLENĚNÍ A PROVEDENÍ OKEN PŘÍZPŮSOBIT STÁVAJÍCÍM NOVÝM PLASTOVÝM OKNŮM
D D1	SKLEPNÍ OKNO 	OKNO PLASTOVÉ, JEDNOKŘÍDLÉ, SKLÁPĚCÍ, BARVA - BÍLÁ CELKOVÝ ROZMĚR 1200 x 600 MM KOVÁNÍ CELOOBVODOVÉ izolační dvojsklo ve složení 4/ 16 /4 mm, distanční rámeček $\Psi_{si,g}=0,045$ W (m2K), SWISSPACER rám okna min 6 komor tepelná izolace celého okna v závislosti na poměru zasklení $U_w=1,20 - 1,40$ W (m2K)		3 8		11	ČLENĚNÍ A PROVEDENÍ OKEN PŘÍZPŮSOBIT STÁVAJÍCÍM PLASTOVÝM OKNŮM OTVÍRÁNÍ OKEN S OZNAČENÍM D1 JE NAVRŽENO TÁHLEM Z ÚROVNĚ PODLAHY, POJISTNÉ NŮŽKY
E		OKNO PLASTOVÉ, DVOUKŘÍDLÉ, KŘÍDLA ODDĚLENÁ RÁMEM, HORNÍ KŘÍDLO OTEVÍRAVÉ A SKLÁPĚCÍ, SPODNÍ SKLÁPĚCÍ, BARVA - BÍLÁ CELKOVÝ ROZMĚR 1200 x 1500 MM KOVÁNÍ CELOOBVODOVÉ izolační dvojsklo $U_g=1,0$ W (m2K), ve složení 4/ 16 /4 mm, plyn Ar, stínící koeficient = 57 distanční rámeček $\Psi_{si,g}=0,045$ W (m2K), SWISSPACER rám okna $U_f=1,0$ W (m2K), min 6 komor tepelná izolace celého okna v závislosti na poměru zasklení $U_w=1,10 - 1,20$ W (m2K)			6 6	12	ČLENĚNÍ A PROVEDENÍ OKEN PŘÍZPŮSOBIT STÁVAJÍCÍM PLASTOVÝM OKNŮM
E3		OKNO PLASTOVÉ, JEDNOKŘÍDLÉ, SKLÁPĚCÍ, BARVA - BÍLÁ CELKOVÝ ROZMĚR 1200 x 1500 MM					
F		OKNO PLASTOVÉ, JEDNOKŘÍDLÉ, SKLÁPĚCÍ, BARVA - BÍLÁ CELKOVÝ ROZMĚR 1100 x 1500 MM KOVÁNÍ CELOOBVODOVÉ izolační dvojsklo $U_g=1,0$ W (m2K), ve složení 4/ 16 /4 mm, plyn Ar, stínící koeficient = 57 distanční rámeček $\Psi_{si,g}=0,045$ W (m2K), SWISSPACER rám okna $U_f=1,0$ W (m2K), min 6 komor tepelná izolace celého okna v závislosti na poměru zasklení $U_w=1,10 - 1,20$ W (m2K)			1	1	ČLENĚNÍ A PROVEDENÍ OKEN PŘÍZPŮSOBIT STÁVAJÍCÍM PLASTOVÝM OKNŮM ZMENŠENÉ OKNO E3

ČÍSLO	NÁKRES	POPIS	1. PP	1. NP	2. NP	CELK.	POZNÁMKA
G		OKNO PLASTOVÉ, JEDNOKŘÍDLÉ, OTEVÍRAVÉ A SKLÁPĚCÍ, BARVA - BÍLÁ CELKOVÝ ROZMĚR 600 x 600 MM KOVÁNÍ CELOOBVODOVÉ izolační dvojsklo ve složení 4/ 16 / 4 mm, distanční rámeček Psi,g=0,045 W (m2K), SWISSPACER rám okna min 6 komor tepelná izolace celého okna v závislosti na poměru zasklení Uw =1,20 – 1,40 W (m2K)		2		2	
H	NEZATEPLENÉ WC 	OKNO PLASTOVÉ, JEDNOKŘÍDLÉ SKLÁPĚCÍ, BARVA - BÍLÁ CELKOVÝ ROZMĚR 900 x 900 MM KOVÁNÍ CELOOBVODOVÉ izolační dvojsklo Uq =1,0 W (m2K), ve složení 4/ 16 / 4 mm, plyn Ar, stínící koeficient = 57 distanční rámeček Psi,g=0,045 W (m2K), SWISSPACER rám okna Uf=1,0 W (m2K), min 6 komor tepelná izolace celého okna v závislosti na poměru zasklení Uw =1,10 – 1,20 W (m2K)		1		1	
I II	SKLEPNÍ OKNO 	OKNO PLASTOVÉ, JEDNOKŘÍDLÉ SKLÁPĚCÍ, NEPRŮHLEDNÉ SKLO, BARVA - BÍLÁ CELKOVÝ ROZMĚR 1200 x 600 MM KOVÁNÍ CELOOBVODOVÉ izolační dvojsklo ve složení 4/ 16 / 4 mm, distanční rámeček Psi,g=0,045 W (m2K), SWISSPACER rám okna min 6 komor tepelná izolace celého okna v závislosti na poměru zasklení Uw =1,20 – 1,40 W (m2K)	1 4			5	OTVÍRÁNÍ OKEN S OZNAČENÍM II JE NAVRŽENO TÁHLEM Z ÚROVNĚ PODLAHY, POJISTNÉ NŮŽKY
J		OKNO PLASTOVÉ, JEDNOKŘÍDLÉ SKLÁPĚCÍ, BARVA - BÍLÁ CELKOVÝ ROZMĚR 600 x 900 MM KOVÁNÍ CELOOBVODOVÉ izolační dvojsklo Uq =1,0 W (m2K), ve složení 4/ 16 / 4 mm, plyn Ar, stínící koeficient = 57 distanční rámeček Psi,g=0,045 W (m2K), SWISSPACER rám okna Uf=1,0 W (m2K), min 6 komor tepelná izolace celého okna v závislosti na poměru zasklení Uw =1,10 – 1,20 W (m2K)		1		1	
K		OKNO PLASTOVÉ, DVOUKŘÍDLÉ, BARVA - BÍLÁ CELKOVÝ ROZMĚR 1200 x 1200 MM					
L		OKNO PLASTOVÉ, ŠESTIKŘÍDLÉ, BARVA - BÍLÁ CELKOVÝ ROZMĚR 2400 x 2400 MM					
M	NEZATEPLENÝ SKLAD 	OKNO PLASTOVÉ, ŠESTIKŘÍDLÉ, DOLNÍ KŘÍDLA PEVNÁ, HORNÍ SKLÁPĚCÍ, BARVA - BÍLÁ CELKOVÝ ROZMĚR 3600 x 1200 MM KOVÁNÍ CELOOBVODOVÉ izolační dvojsklo ve složení 4/ 16 / 4 mm, distanční rámeček Psi,g=0,045 W (m2K), SWISSPACER rám okna min 6 komor tepelná izolace celého okna v závislosti na poměru zasklení Uw =1,20 – 1,40 W (m2K)		1		1	ČLENĚNÍ A PROVEDENÍ OKEN PŘÍZPŮSOBIT STÁVAJÍCÍM PLASTOVÝM OKNŮM

ČÍSLO	NÁKRES	POPIS	1. PP	1. NP	2. NP	CELK.	POZNÁMKA
(N)		OKNO PLASTOVÉ, ŠESTIKŘÍDLÉ, BARVA - BÍLÁ CELKOVÝ ROZMĚR 1200 x 3600 MM					

ČÍSLO	NÁKRES	POPIS	1. PP	1. NP	2. NP	CELK.	POZNÁMKA
01 P		DVEŘE DŘEVĚNÉ VNĚJŠÍ VCHODOVÉ RÁMOVÉ, DVOUKŘÍDLÉ, DO DŘEVĚNÉ RÁMOVÉ ZÁRUBNĚ, Z JEDNÉ POLOVINY PROSKLENÉ, LAZUROVANÉ, BARVA HNĚDÁ SVĚTLÝ ROZMĚR 1300 x 2150 mm ZÁVĚSY 3D, CELOOBYVODOVÉ TĚSNĚNÍ, HLINÍKOVÝ PRÁH VLOŽENÉ DŘEVĚNÉ ZATEPLENÉ KAZETY, NA SPODNÍ ČÁSTI DVEŘÍ OKOPOVÝ PLECH izolační dvojsklo $U_g=1,0$ W (m2K), ve složení 4/ 16 / 4 mm, plyn Ar, distanční rámeček $\Psi_{si,g}=0,045$ W (m2K), SWISSPACER, bezpečnostní sklo		1		1	ČLENĚNÍ A PROVEDENÍ DVEŘÍ PŘÍZPŮSOBIT STÁVAJÍCÍM VSTUPNÍM DVEŘÍM V BUDOVĚ MŠ
02 P		DVEŘE DŘEVĚNÉ VNĚJŠÍ VCHODOVÉ RÁMOVÉ, JEDNOKŘÍDLÉ, DO STÁVAJÍCÍ OCELOVÉ ZÁRUBNĚ, Z JEDNÉ POLOVINY PROSKLENÉ, NEPRŮHLEDNÉ SKLO LAZUROVANÉ, BARVA HNĚDÁ SVĚTLÝ ROZMĚR 800 x 1970 mm STANDARDNÍ ZÁVĚSY VLOŽENÉ DŘEVĚNÉ ZATEPLENÉ KAZETY, izolační dvojsklo $U_g=1,2$ W (m2K), ve složení 4/ 16 / 4 mm, distanční rámeček $\Psi_{si,g}=0,045$ W (m2K), SWISSPACER, bezpečnostní sklo		1		1	ČLENĚNÍ A PROVEDENÍ DVEŘÍ PŘÍZPŮSOBIT STÁVAJÍCÍM VSTUPNÍM DVEŘÍM V BUDOVĚ MŠ
03 L		DVEŘE HLINÍKOVÉ VNĚJŠÍ VCHODOVÉ JEDNOKŘÍDLÉ, PLNÉ PROSKLENÝ PEVNÝ POUTEC, NEPRŮHLEDNÉ SKLO BARVA HNĚDÁ SVĚTLÝ ROZMĚR 900 X 1970 MM izolační dvojsklo ve složení 4/ 16 / 4 mm, distanční rámeček $\Psi_{si,g}=0,045$ W (m2K), SWISSPACER tepelná izolace celých dveří v závislosti na poměru zasklení $U_w=1,60 - 1,80$ W (m2K)	1			1	
04 P		DVEŘE PLASTOVÉ VNĚJŠÍ VCHODOVÉ DVOUKŘÍDLÉ, DO PLASTOVÉ ZÁRUBNĚ PROSKLENÉ, NEPRŮHLEDNÉ SKLO, BARVA BÍLÁ SVĚTLÝ ROZMĚR 1300 X 2150 MM rámová konstrukce křídla, maximálně $U_f=1,3$ W (m2K) izolační dvojsklo $U_g=1,0$ W (m2K), ve složení 4/ 16 / 4 mm, plyn Ar, dvoufalcový práh tepelná izolace dveří $U_d=1,0$ W (m2K) bezpečnostní sklo		1		1	ČLENĚNÍ A PROVEDENÍ DVEŘÍ PŘÍZPŮSOBIT STÁVAJÍCÍM DVEŘÍM V BUDOVĚ ZUŠ