


VZOROVÝ ŘEZ ULOŽENÍ POTRUBÍ

NEZPEVNĚNÝ POVRCH


TRUBA Z TVÁRNÉ LITINY DN80 + 3x POTRUBÍ PE DN50 – ŠTĚRKOPÍSKOVÉ LOŽE

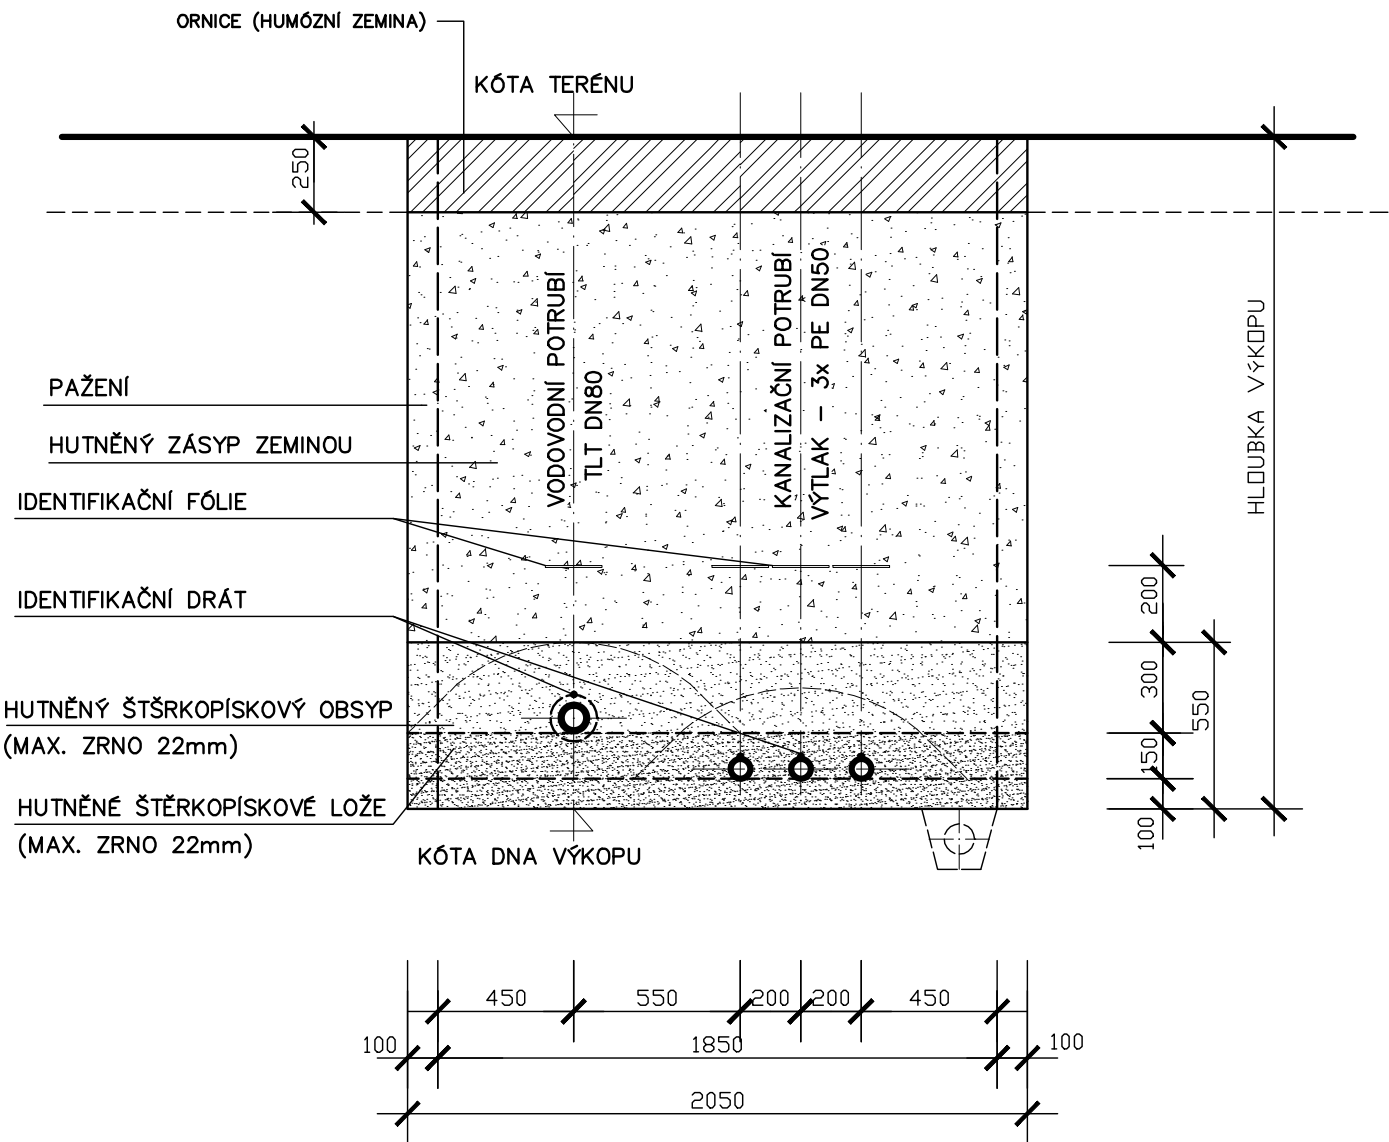

VZOROVÝ ŘEZ ULOŽENÍ POTRUBÍ

NEZPEVNĚNÝ POVRCH

TRUBA Z TVÁRNÉ LITINY DN80 – ŠTĚRKOPÍSKOVÉ LOŽE

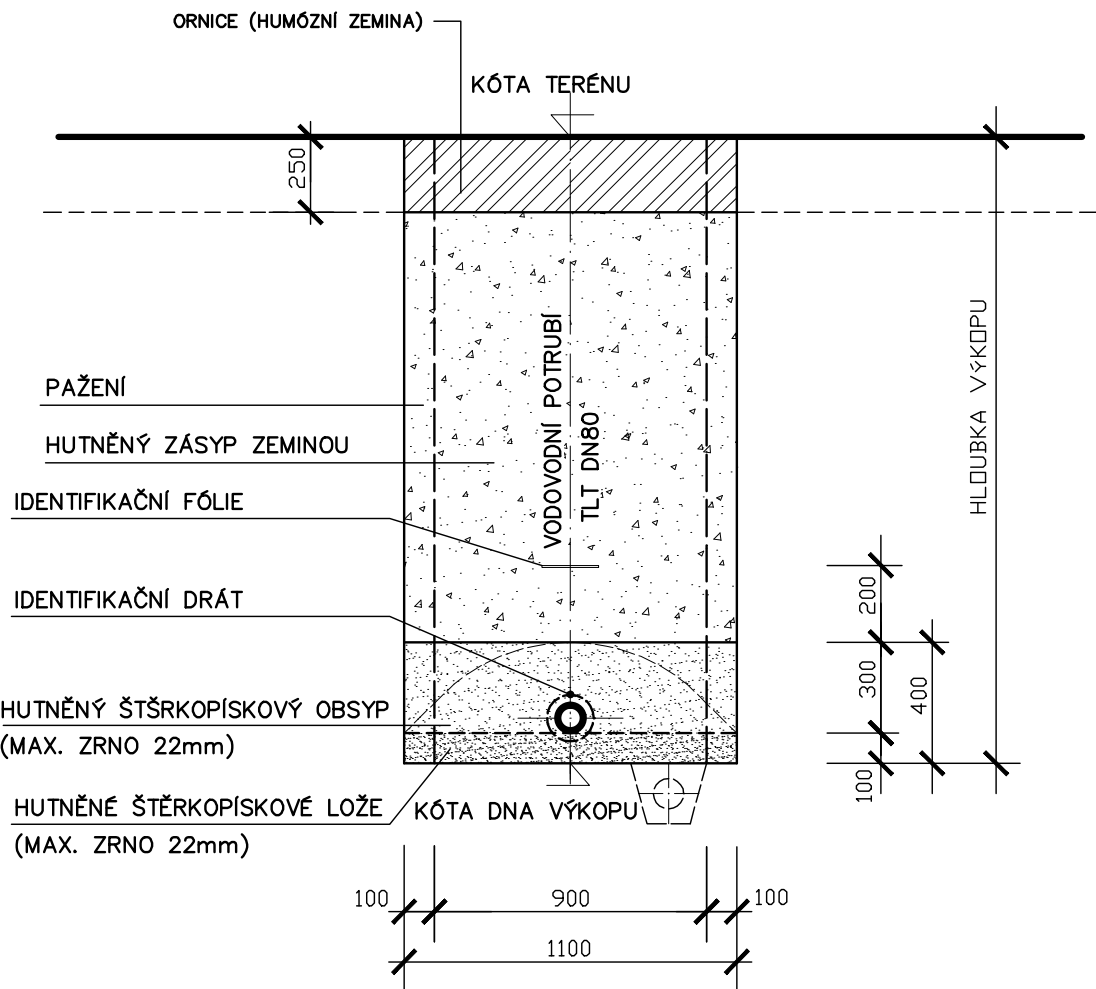

S0 03 – VODOVOD

Investor		MĚSTO VRCHLABÍ		VODOHOSPODÁŘSKÁ		
Místo		VRCHLABÍ		projekční, inženýrská a konzultační		
Č. zak.		Stupeň		Projektant		Měřítka
04/2010		DSP+DZS		Ing. Jan ČÍŽEK		
Akce		VRCHLABÍ – LIŠČÍ KOPEC – JIH III.				Č. přílohy
Příloha		TECHNICKÁ VYBAVENOST PRO RD – SO 03 VODOVOD				
		ULOŽENÍ POTRUBÍ				F.3.4