


VZOROVÝ ŘEZ ULOŽENÍ POTRUBÍ

NEZPEVNĚNÝ POVRCH


TROUBA Z TVÁRNÉ LITINY DN80 + 3x POTRUBÍ PE DN50 – ŠTĚRKOPÍSKOVÉ LOŽE

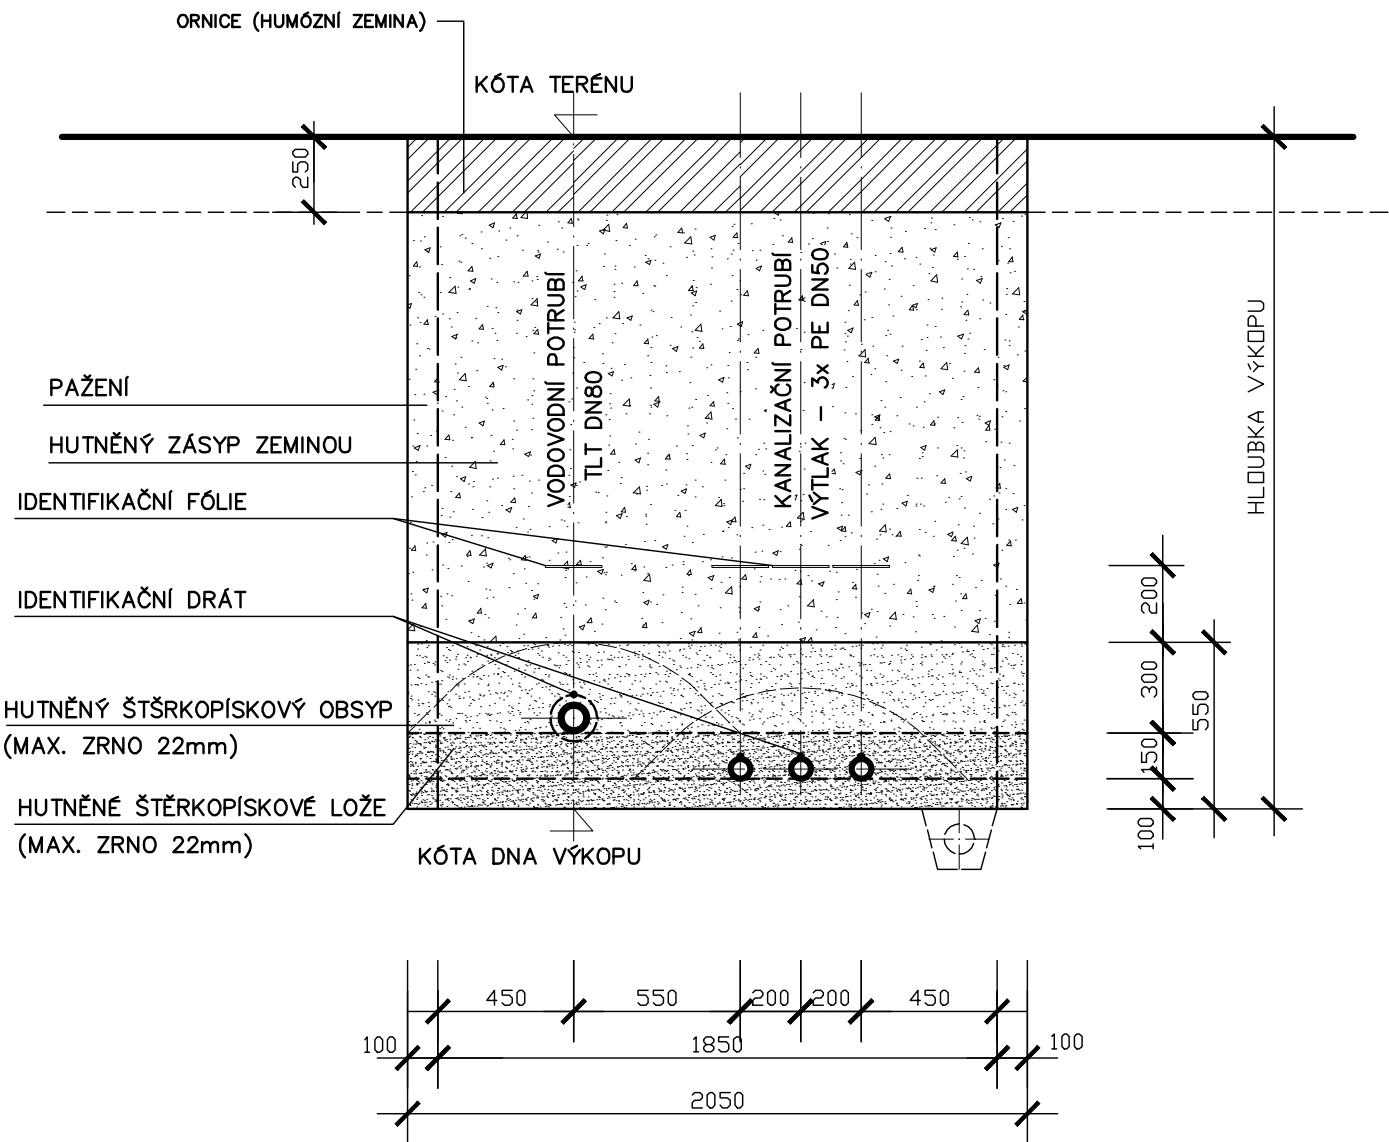

VZOROVÝ ŘEZ ULOŽENÍ POTRUBÍ

NEZPEVNĚNÝ POVRCH

TROUBA Z TVÁRNÉ LITINY DN80 – ŠTĚRKOPÍSKOVÉ LOŽE

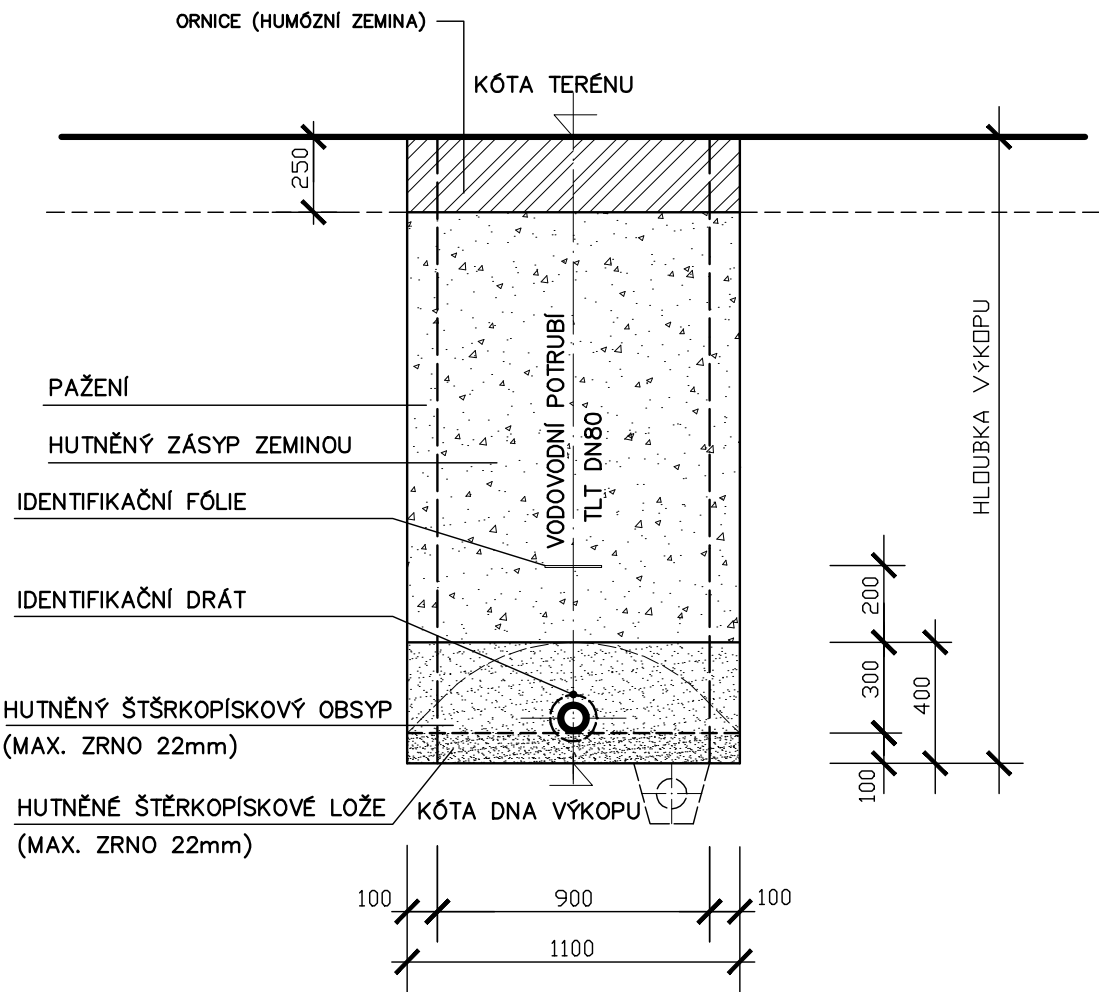

S0 02 – KANALIZACE

Investor		MĚSTO VRCHLABÍ		VODOHOSPODÁŘSKÁ		
Místo		VRCHLABÍ		projekční, inženýrská a konzultační		
VRCHLABÍ		VRCHLABÍ		KANCELÁŘ TRUTNOV		
Č. zak.	Stupeň	Projektant	Vypracoval	Datum	Měřítka	
04/2010	DSP+DZS	Ing. Jan ČÍŽEK	Ing. Jan ČÍŽEK	03/2012		
VRCHLABÍ – LIŠČÍ KOPEC – JIH III.					Č. přílohy	
TECHNICKÁ VYBAVENOST PRO RD – SO 02 KANALIZACE						
Příloha	ULOŽENÍ POTRUBÍ				F.2.4	