



ULOŽENÍ PLYNOVODU Z PE V TERÉNU, CHODNÍKU, VOZOVCE

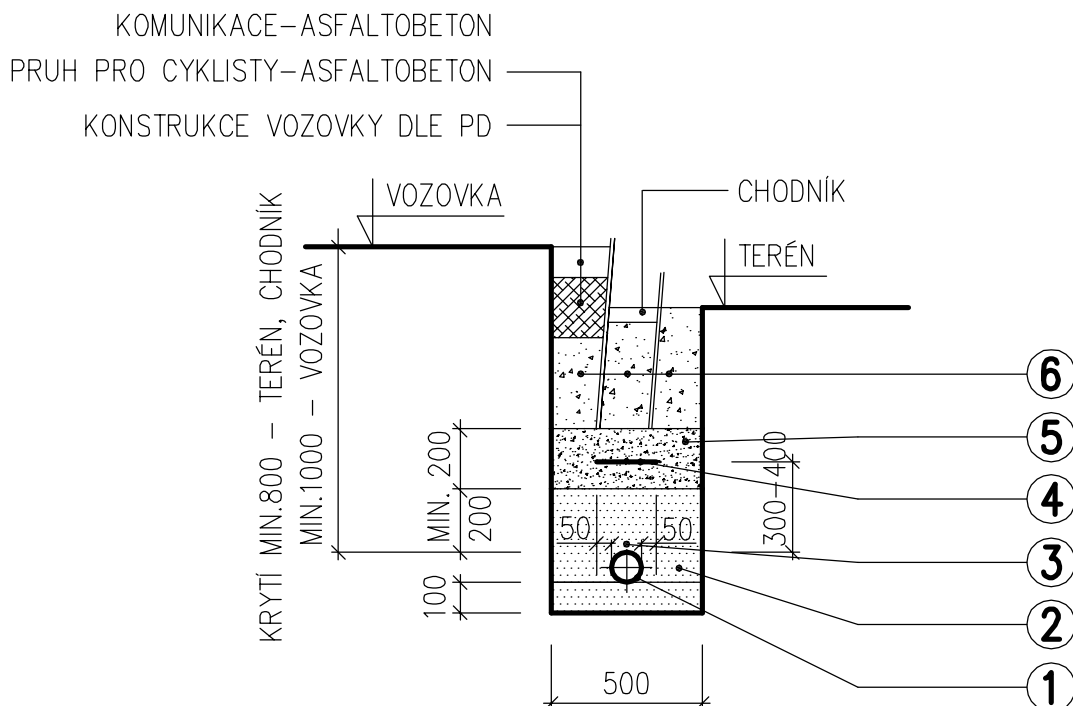

Č.	POPIS
1	POTRUBÍ Z POLYETYLENU PE 100 dn 160/9,1, 63/5,8, 50/4,6, 32/3,0
2	PODSYP A OBSYP JEMNOZRNÝM PÍSKEM
3	SIGNALIZAČNÍ VODIČ PLNÝ CYY 2,5 – UPEVNIT NA POTRUBÍ
4	VÝSTRAŽNÁ FÓLIE ŽLUTÁ PERFOROVANÁ TL. 0,4 MM
5	ZHUTNĚNÝ NÁSYP š 20 CM Z TŘÍDĚNÉHO MATERIÁLU
6	ZHUTNĚNÝ NÁSYP Z NETŘÍDĚNÉHO MATERIÁLU

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

D.1.5

VEDOUČÍ PROJEKTU	ZODP.PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	 -FESTING <small>TECHNICKÉ INSTALACE VE STAVEBNICTVÍ s.r.o.</small> SPOJENECKÁ 53, TRUTNOV, 541 01	
ING.STANISLAV JANÁK	MARIE DVOŘÁKOVÁ	MARIE DVOŘÁKOVÁ	ING.JAN PĚNČÍK		
INVESTOR:	MĚSTO VRCHLABÍ				
OÚ:	VRCHLABÍ	KRAJ:	KRÁLOVÉHRADECKÝ	FORMÁT	1x A4
STAVBA:	VRCHLABÍ, UL. U NEMOCNICE REKONSTRUKCE KOMUNIKACE			ÚČEL	PDPS
				ČÍSLO ZAKÁZKY	
OBJEKT:	D.1.5 PŘELOŽKA PLYNOVODU				
ČÁST:	PŘELOŽKA PLYNOVODU			DATUM	05/2019
OBSAH:	VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ			MĚŘITKO	Č. VÝKRESU
				1 : 25	D.1.5.2e