



TYP PROVEDENÍ:
KRYTÍ V UZAVŘ. STAVU:
KRYTÍ V OTEVŘ. STAVU:
ROZMĚRY:
DĚLENÍ:
NÁTĚR:
OBSLUHA:
PŘÍVOD(Y):
VÝVODY:
NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA:

ROZVODNICE ZAPUŠTĚNÁ TERMOPLAST S OC DVEŘMI, $I_n=63A$
IP30
IP 20
384 x 755 x 94,5mm [š.xv.xh]
48 M
TYPOVÝ
PRAC. POUČENÝMI
ZHORA
NAHORU
3NPE~ 50Hz, 400/230V, TN-C-S



OCHRANA:


AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE
DLE ČSN 33 2000-4-41 ed.3


$\pm 0.000 = 476.70$ m n.m. Bpv (1.NP SO 102)


AUTOR :
ING. ARCH. JAROSLAV ŠEVČÍK




VYPRACOVAL ING. VANŽURA	ODP. PROJ. PROFESE ING. VANŽURA	KONTROLOVAL	HL. INŽ. PROJEKTU P. ŠEVELA	<div><div>CENTROPROJEKT ZLÍN a.s. ŠTEFÁNIKOVA 167 760 30 ZLÍN</div></div> <div>CENTROPROJEKT</div>			
<div></div>							
MÍSTO STAVBY: VRCHLABÍ							
STAVEBNÍK: MĚSTO VRCHLABÍ, Zámek č.p.1, 543 01 VRCHLABÍ							
SPORTOVNĚ REKREAČNÍ AREÁL VEJSPLACHY KRYTÝ BAZÉN VČETNĚ INFRASTRUKTURY – 2. ETAPA SO 102 – KRYTÝ PLAVECKÝ BAZÉN D.1.4.4 – SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA vč. BLESKOSVODU A UZEMNĚNÍ				FORMÁT		3 A4	
				DATUM		02/2020	
				STUPEŇ		DPS	
				MĚŘÍTKO		–	
				ZAK. ČÍSLO:		181566	
ROZVADĚČ R2.4				ARCHIVNÍ KÓD	PROF. ČÍS. VÝKRESU	DOD	
				D1J	E	215	

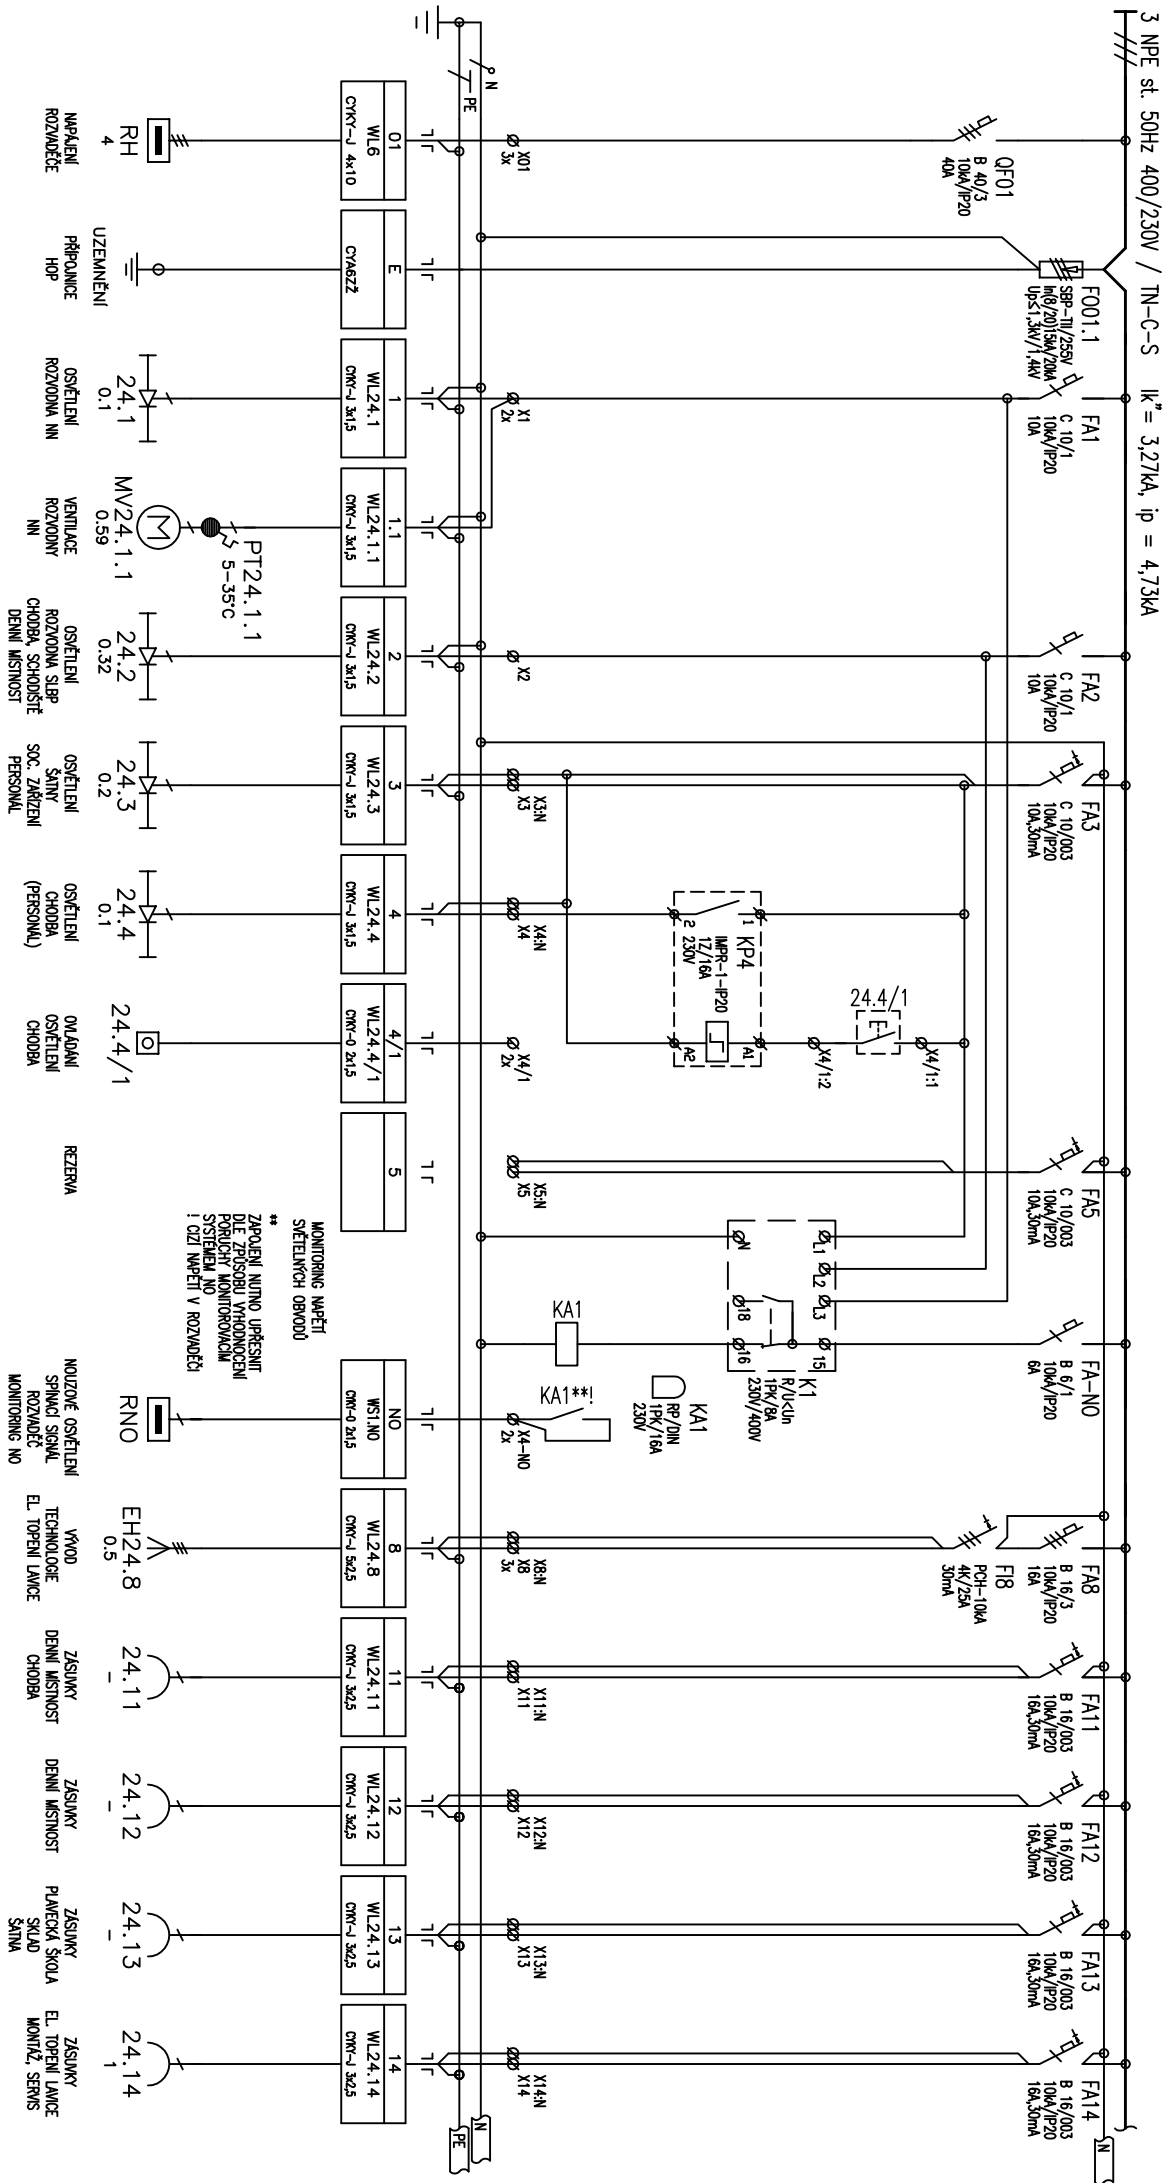

 CENTROPROJEKT a.s. STEFANIKOVA 167 760 30 ZLÍN		ROZVADĚČ R2.4		LIST Č.: 2 LISTU: 3
OBJ.Č. P.J.: SO 102	ZAK.ČÍSLO: 181566	AKCE: SPORTOVNĚ REKREACNÍ AREÁL VESPLACHY	ARCH.K.: P. Č.Y.	D.
PROVEDL: ING. VAVZURA 03./2020	DATUM: 03./2020	STAVEBNÍK: MĚSTO VRCHLABÍ, Zámek č.p.1, 543 01 VRCHLABÍ	D1 J E 215	

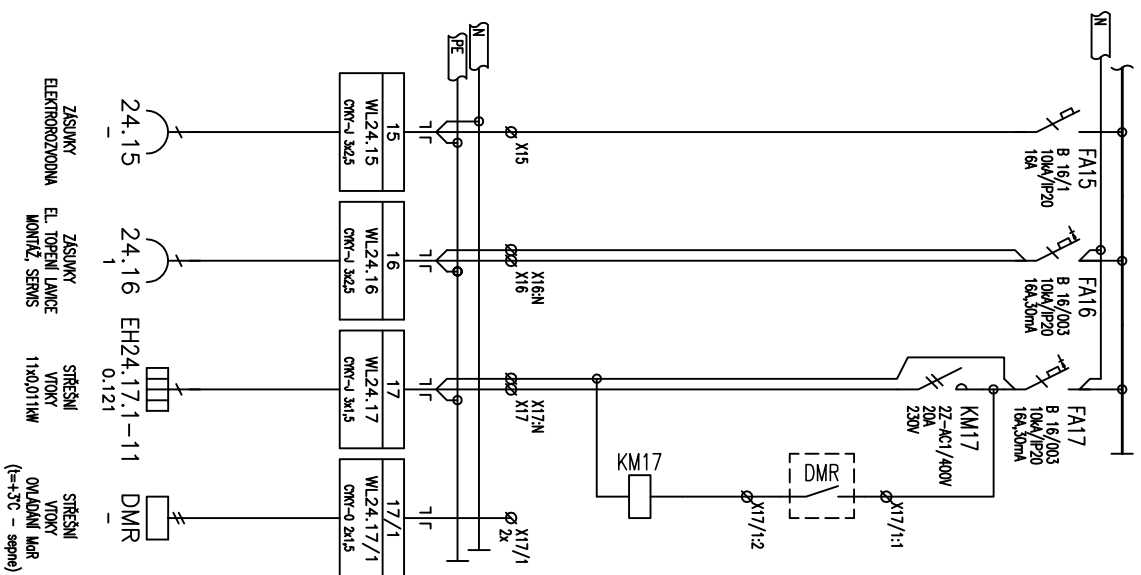

 CENTROPROJEKT a.s. STEFANKOVA 167 760 30 ZLÍN		ROZVADĚČ R2.4		LIST Č.: 3 LISTO:
OBJ.Č., P.J: SO 102	ZAK.ČÍSLO: SO 181566	AKCE: SPORTNÍ REKREČNÍ AREÁL VESPUCHY	ARCH.Č. P. Č.V. D.	
PROVEDL: ING. VAZNÚRA	DATUM: 03/20/2020	STAVBYNÍK: MĚSTO VESCHLUB, Zámek č.p.1, 543 01 VESCHLUB	D1 J E 215	