


CELKOVÉ SCHEMA ZAPOJENÍ



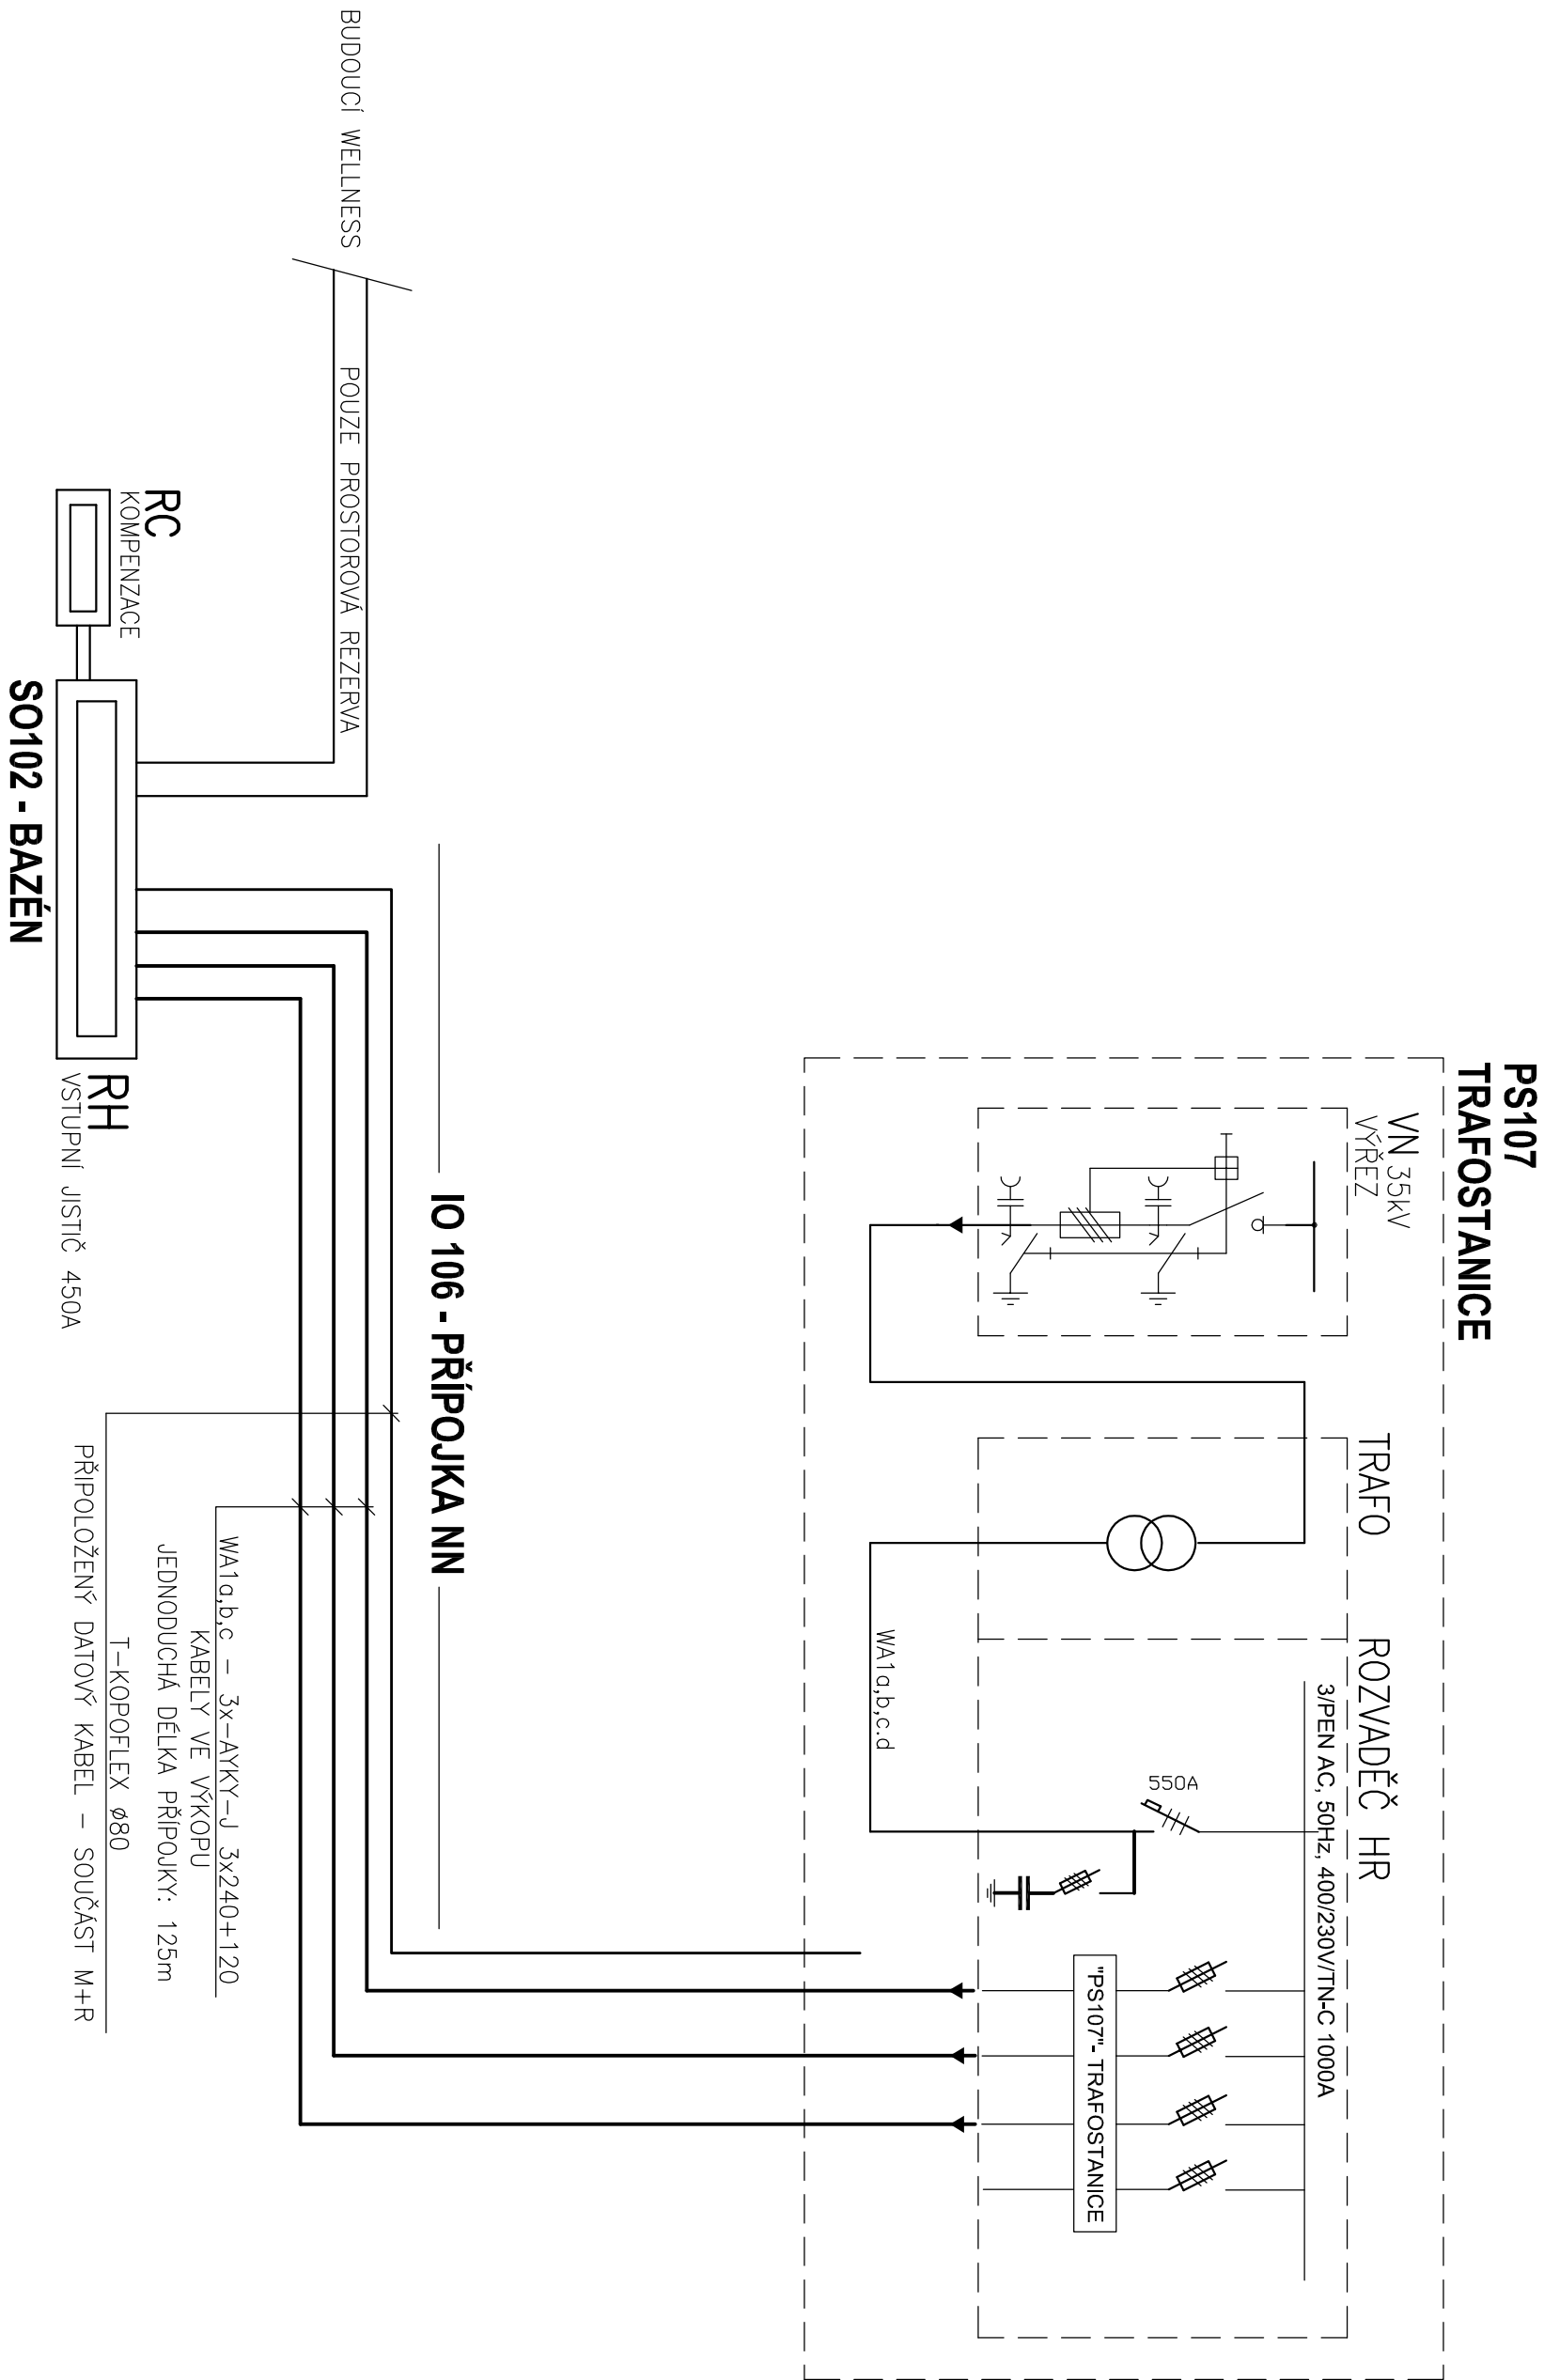

ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ ÚDAJE ROZVODU

PROUDOVÁ SOUSTAVA:
NA STRANĚ NN: 3 PEN, 400/230V, AC 50Hz, TN-C

NA STRANĚ NN:
OCHRANNÁ OPATŘENÍ DLE ČSN 33 2000-4-41 ed.2:
ZÁKLADNÍ OCHRANA JE ZAJIŠTĚNA:
ZÁKLADNÍ IZOLACI ŽVÝCH ČÁSTÍ
OCHRANA ZABRANAMI NEBO KRYTY

OCHRANA PŘED ÚRAZEM EI-PROUDEM PŘI PORUŠĚ:
OCHRANA AUTOMATICKYM ODPOJENIM OD ZDROJE

| | | | | | |
|--|-------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|--|--|
| AUTOR : ING. ARCH. JAROSLAV ŠEVČÍK | | | |  STEFANKOVA 167, ZLÍN: ☎ +42076011459 | |
| VÝPRAVOVAL ING. J. TEŠÁŘ | ODP.PROJEKCE ING. J. TEŠÁŘ | KONTROLOVAL ING.ARCH. J.ŠEVČÍK | HLINŤ PROJEKTU ING.P. ŠTEVLA |  CENTROPROJEKT a.s. STEFANKOVA 167 760 30 ZLÍN | |
| ING. I. SVOBODA | | | | | |
| MÍSTO STAVBY: VROCHABÍ | | | | | |
| STAVEBNÍK: MÍSTO VROCHABÍ, Zámek č.p.1, 543 01 VROCHABÍ | | | | | |
| SPORTOVNĚ REKREAČNÍ AREÁL VEJSPLACHY, KRYTÝ BAZÉN VČ. INFRASTRUKTURY | | | | | |
| 2. ETAPA - KRYTÝ BAZÉN | | | | | |
| D2 - DOKUMENTACE TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ | | | | | |
| IO 106 - PŘÍPOJKA NN | | | | | |
| SCHÉMA ZAPOJENÍ | | | | | |
| D1J | | E | | | |