




STĚNA ST-104 POHLED P4

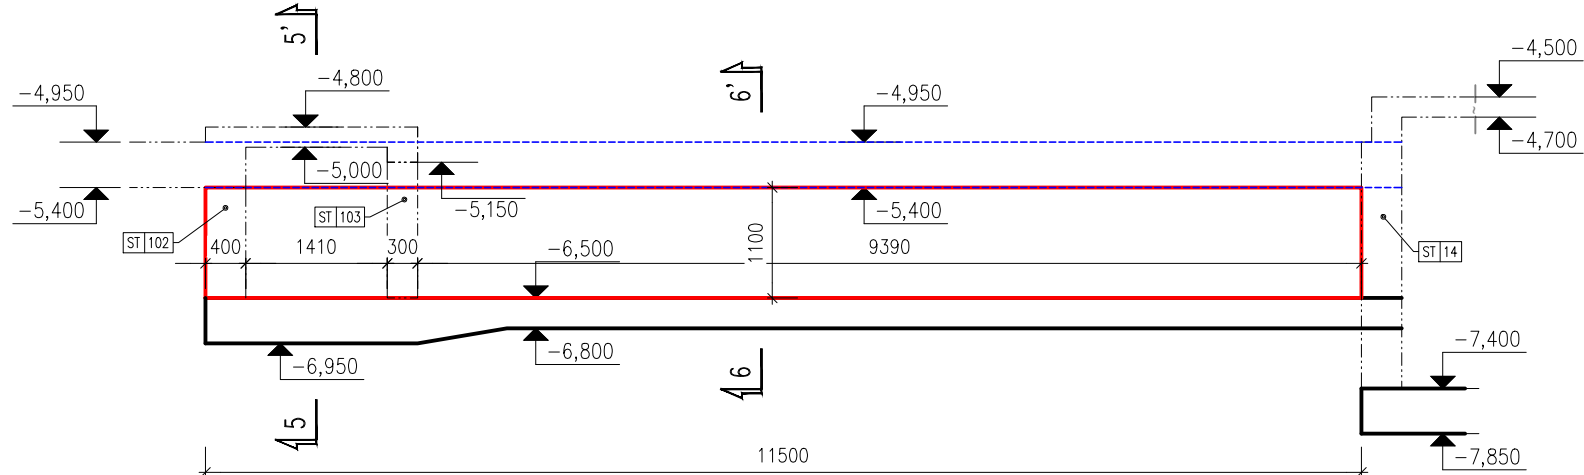


ŘEZ 5-5'

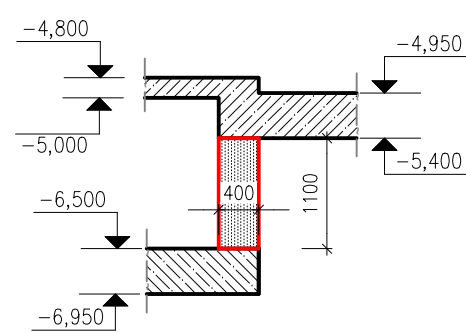


ŘEZ 6-6'

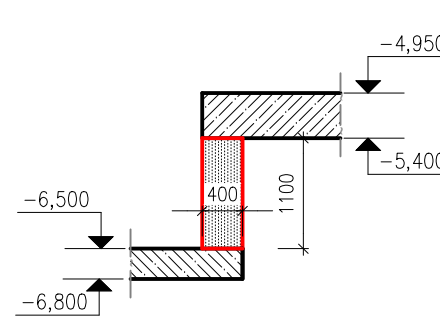


STĚNA ST-101 POHLED P1

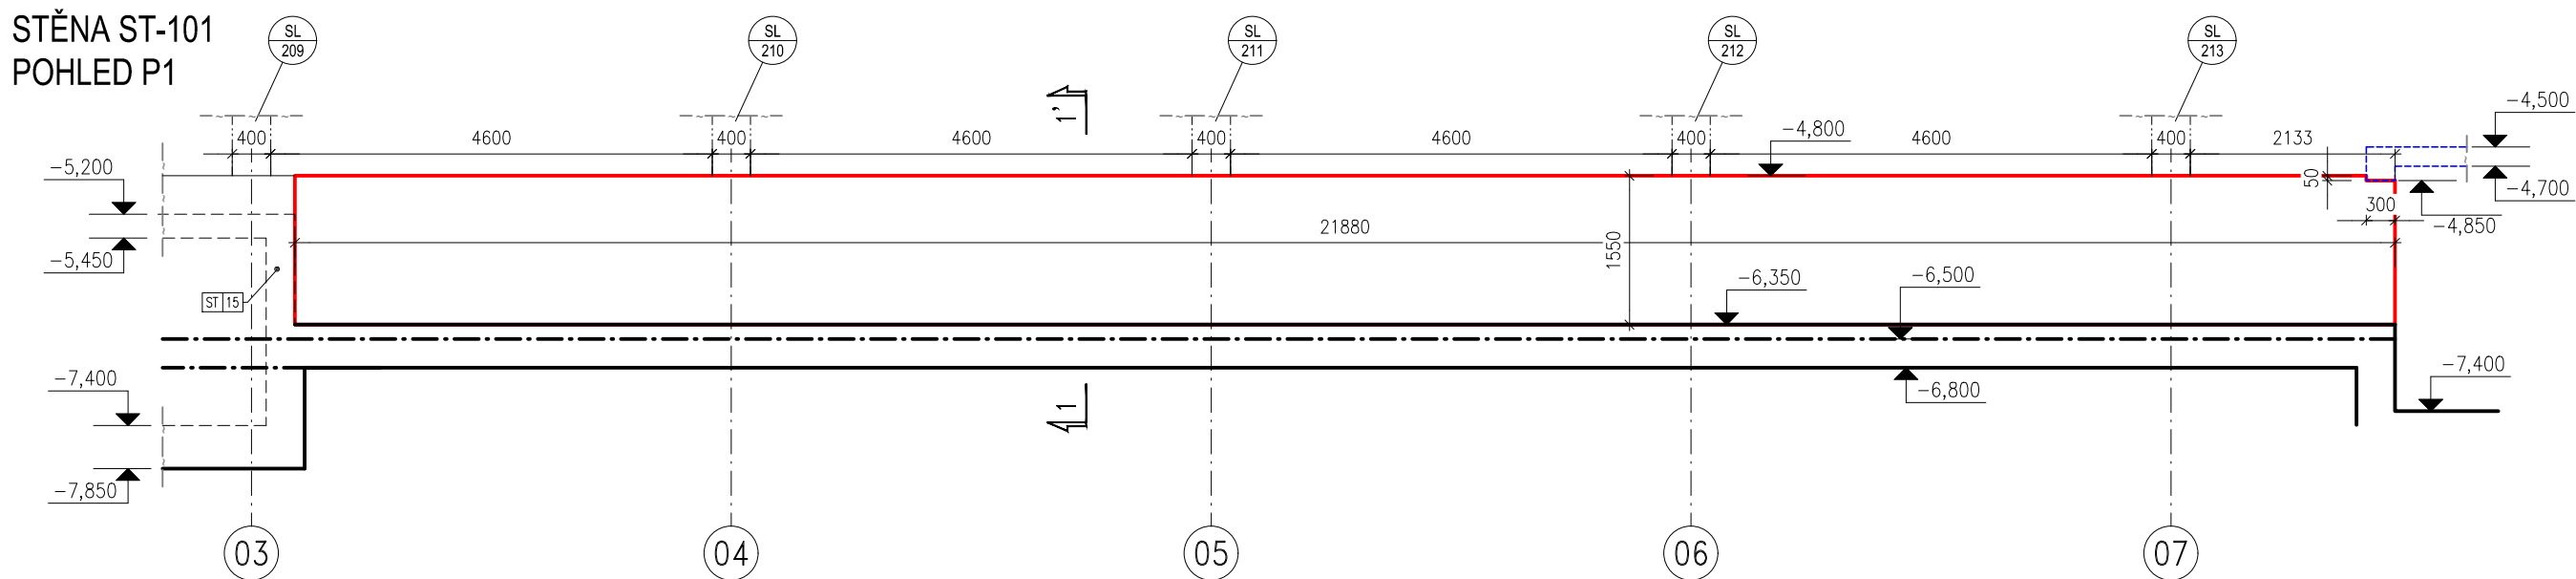


ŘEZ 1-1'

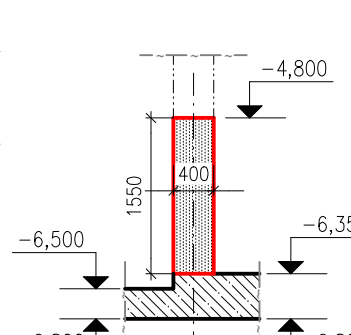


STĚNA ST-102 POHLED P2

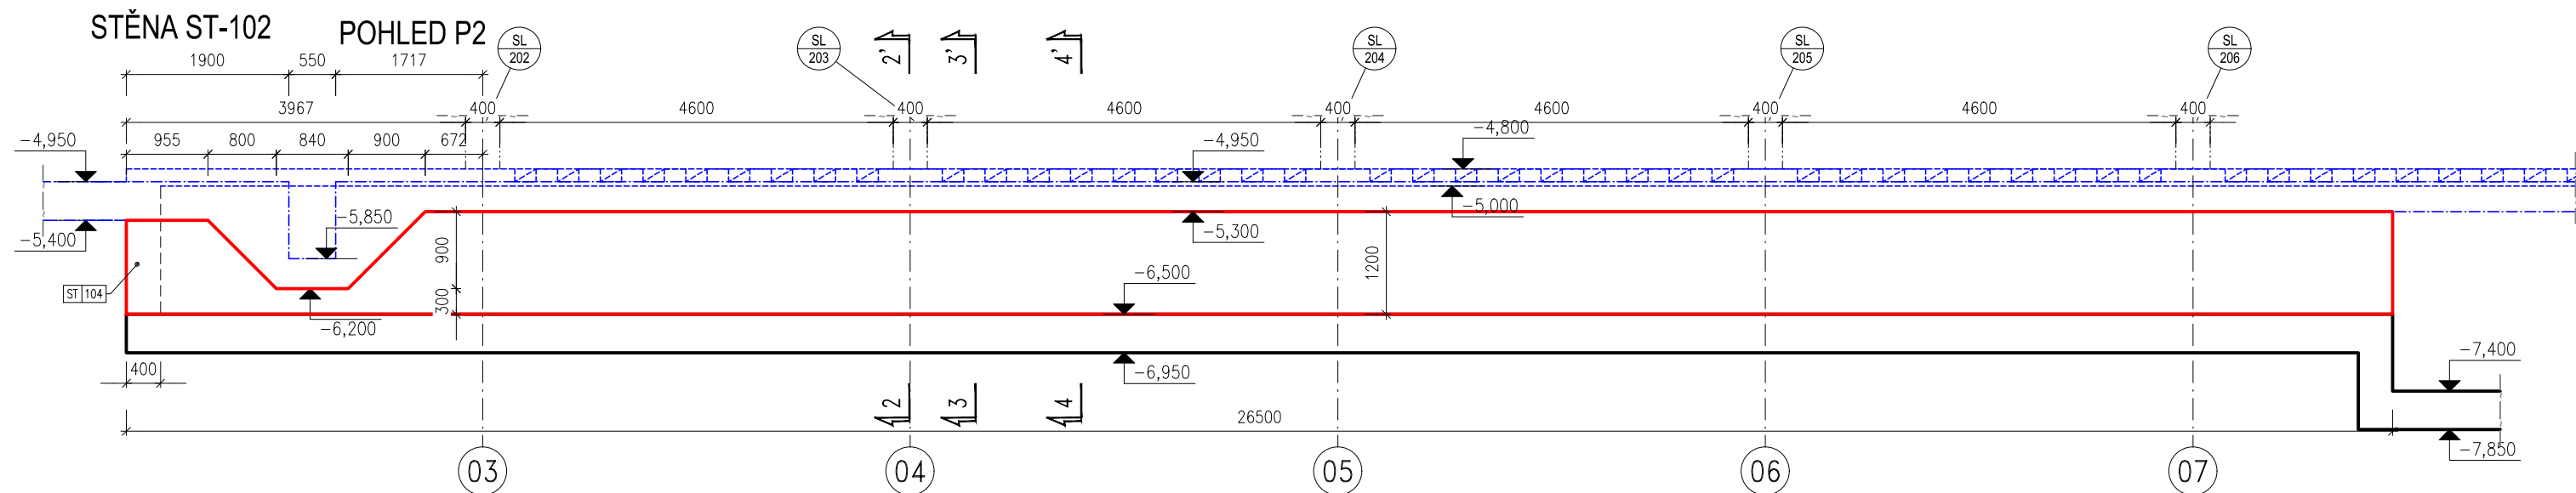


ŘEZ 2-2'

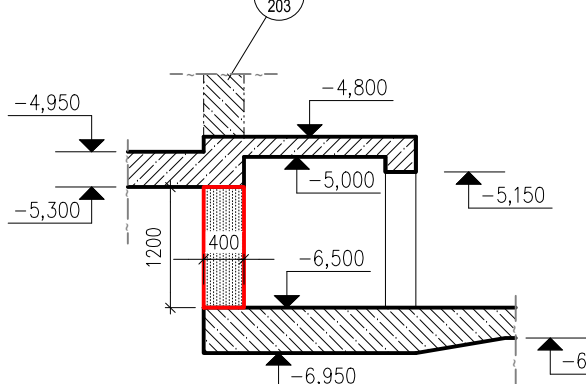


ŘEZ 3-3'

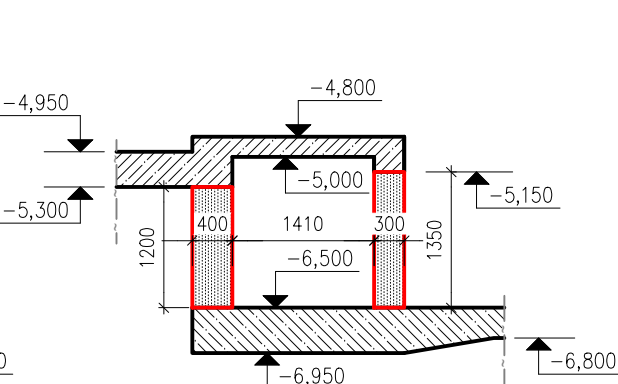

STĚNA ST-103 POHLED P3

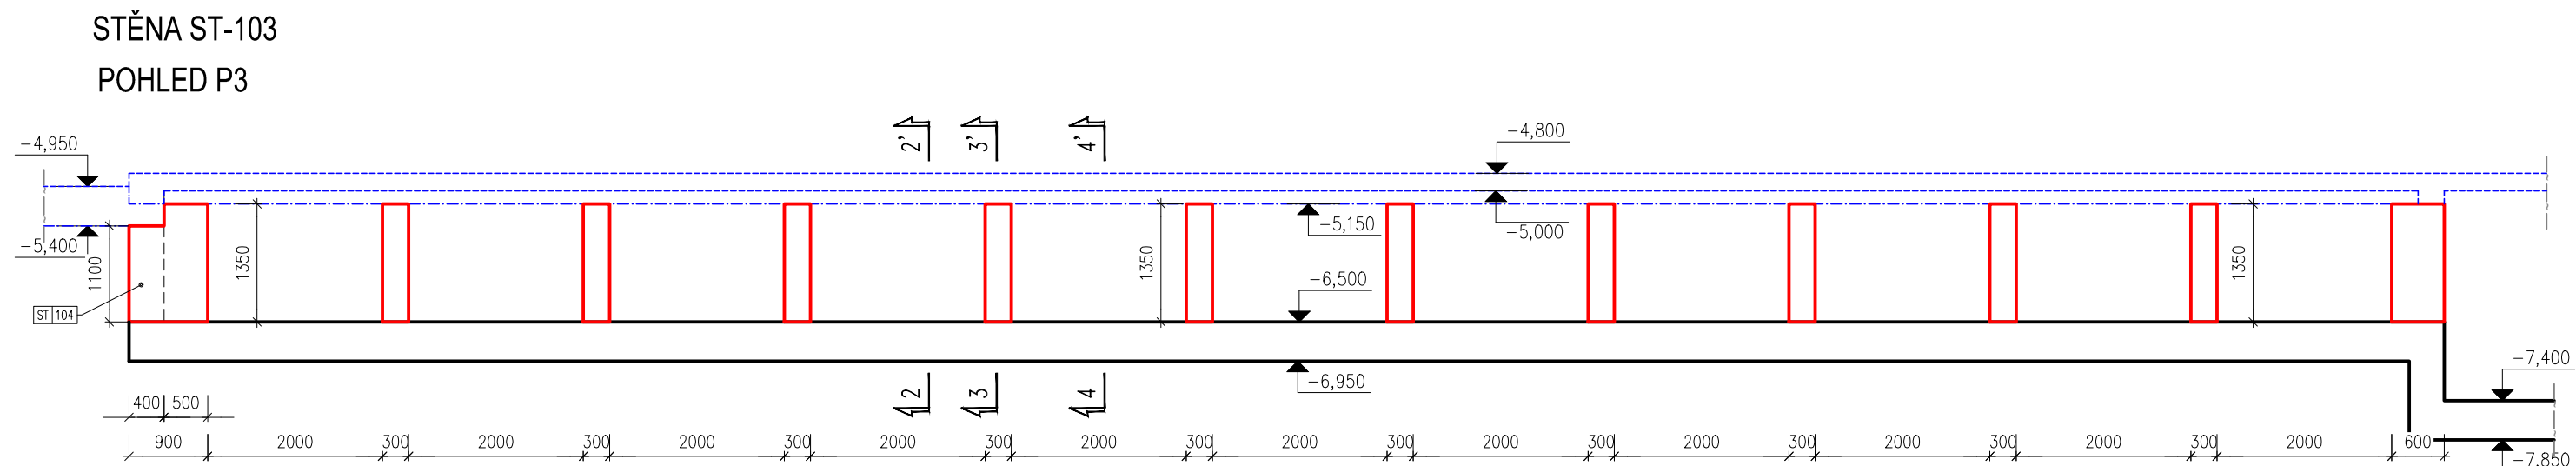

ŘEZ 4-4'

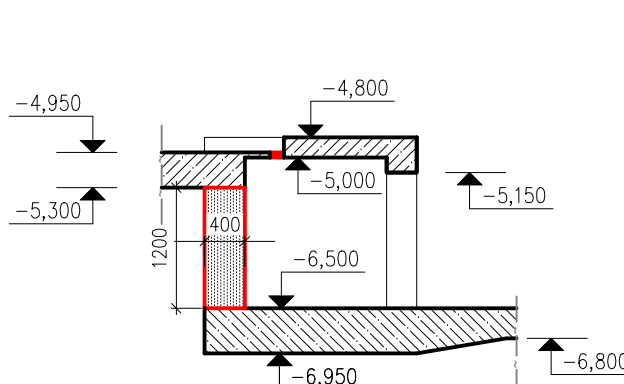

POZNÁMKA

- POLOHU A VELIKOSTI VŠECH OTVORŮ JE NUTNÉ PŘEKONTROLOVAT PŘED BETONÁŽÍ DLE VÝKRESŮ PŘÍSLUŠNÝCH PROFESÍ, PŘÍP. STAVEBNÍCH VÝKRESŮ.
- PŘED BETONÁŽÍ JE TŘEBA OSADIT VŠECHNY ZABUDOVANÉ PRVKY DLE PŘÍSLUŠNÝCH VÝKRESŮ JEDNOTLIVÝCH PROFESÍ
- KRYTÍ VÝZTUŽ JE TŘEBA ZAJISTIT POMOCÍ DISTANČNÍCH TĚLÍSEK

SPECIFIKACE

- BETON ČSN EN 206+A1 a ČSN P 73 2404
- C 25/30 - XC3, XD2 - Cl 0.2 - Dmax 16mm - S3
- Max. průsak 40 mm podle ČSN EN 12 390-8
- Modul pružnosti 31 GPa podle TP ČBS 05

-VÝZTUŽ - B 500B

-KRYTÍ - 30mm (40mm)

NAVRŽENO DLE ČSN EN 1992-1-1

VYPRACOVAL ING. GOTTWALD	ODP.PROJ.PROFESE ING.ZD.ŽÁBOJNÍK	KONTROLOVAL ING.P. TUTSCH	ODP.PROJ.STAVBY ING. P. ŠEVELA		
		ARCHITEKT ING.ARCH.ŠEVČÍK			
OKRES: TRUTNOV		OBEC: VRCHLABÍ			
INVESTOR: MĚSTO VRCHLABÍ, ZÁMEK Č.P.1; 543 01 VRCHLABÍ					
SPORTOVNĚ REKREAČNÍ AREÁL VEJSPLACHY KRYTÝ BAZÉN VČETNĚ INFRASTRUKTURY SO-102 KRYTÝ BAZÉN D.1.2 STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ ŽELEZOBETONOVÉ STĚNY OD ÚROVNĚ -6,500 VÝKRES TVARU				FORMAT	8.A4
				DATUM	04/2020
				STUPEN	PD
				MERITKO	1:75
				ZAK.CÍSLO:	
		ARCH. CÍSLO	C.VÝKRESU		
		08			