


VZOROVÝ ŘEZ ULOŽENÍ POTRUBÍ

BEZ MĚŘÍTKA

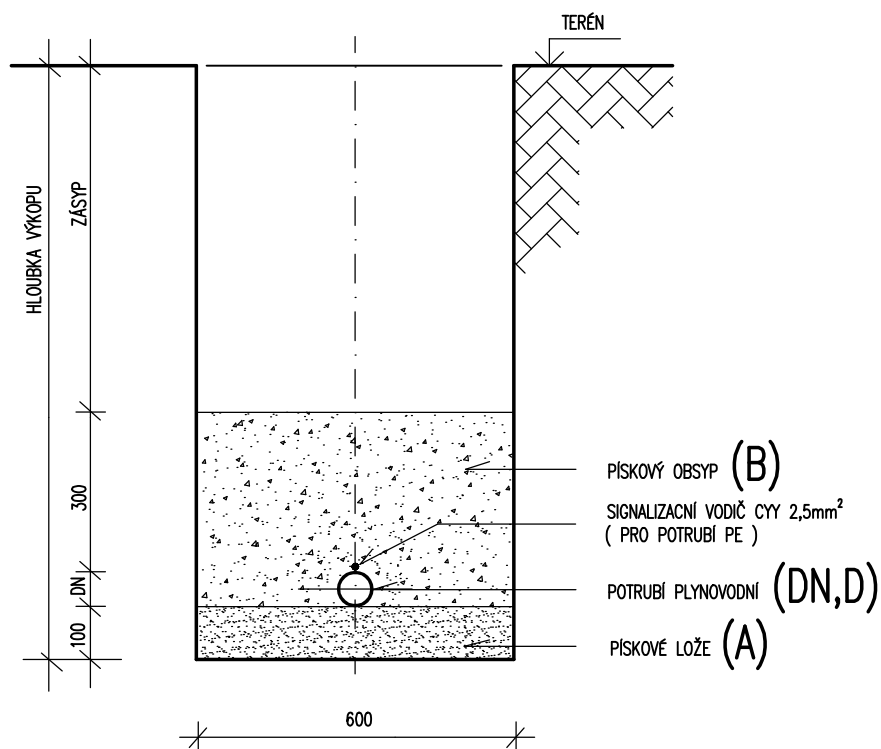

TABULKA ROZMĚRŮ

| DN | DN POTRUBÍ – OCEL | mm | 25–32 | 40–50 | 63–75 | 80 | 100 | 125 | 150 |
|----|-------------------|-------|-------|-------|-------|------|------|------|------|
| D | PRŮMĚR POTRUBÍ-PE | mm | 25–32 | 40–50 | 63–75 | 90 | 110 | 125 | 160 |
| B | PÍSKOVÝ OBSYP | m³/bm | 0,26 | 0,28 | 0,30 | 0,32 | 0,33 | 0,34 | 0,36 |
| A | PÍSKOVÉ LOŽE | m³/bm | 0,08 | | | | | | |

sanit
STUDIO
technická
projektování
kancelář
S.R.O.
Jižní 870, 500 03 HRADEC KRÁLOVÉ 3
Tel/fax: 495 401 617
e-mail: sanit.studio@hsc.cz

| | | | | |
|-------------------|--|-------------------|---------------|------------------|
| HLAVNÍ PROJEKTANT | ZODP. PROJEKTANT PROFESE | VIAPROJEKT s.r.o. | ING. J. PEŠEK | ING. J. KŘÍŽKOVÁ |
| VIAPROJEKT s.r.o. | ING. R. MICHLÍK | | | |
| KRAJ: | Královéhradecký | | | |
| INVESTOR: | Město Vrchlabí | | | |
| AKCE: | Vrchlabí Ulice J. Šíra - rekonstrukce ulice | | | |
| ODDÍL: | D.1.3. Přemístění hlavního uzávěru plynu | | | |
| OBSAH: | VZOROVÝ ŘEZ ULOŽENÍ POTRUBÍ | | | |
| ČÍS. ZAK. | | 90/22 | | |
| SOUBOR | | | | |
| DRUH PD | | DPS | | |
| DATUM | | 11. 2022 | | |
| FORMÁT | | A4 | | |
| MĚŘÍTKO | | SOUPRAVA | | |
| ČÍS. PŘÍLOHY | | --- | | |
| | | D.1.3.03 | | |