

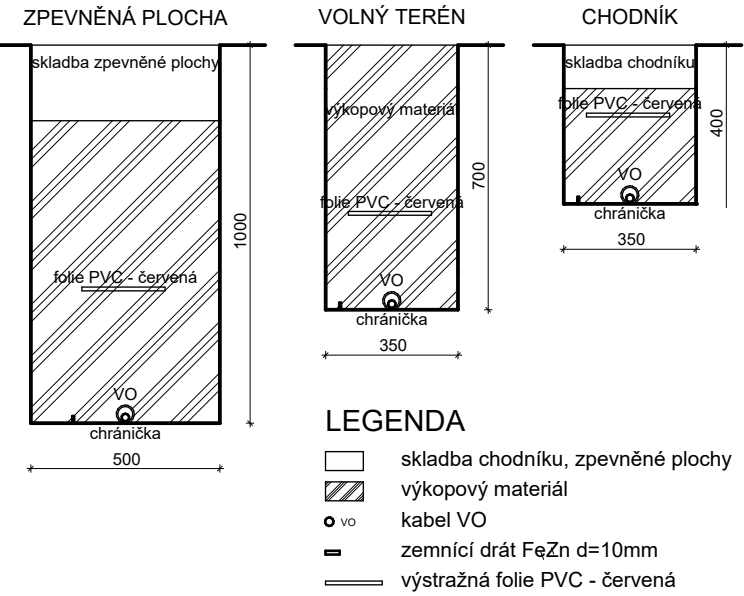



VZOROVÉ ŘEZY VÝKOPEM (1:20):

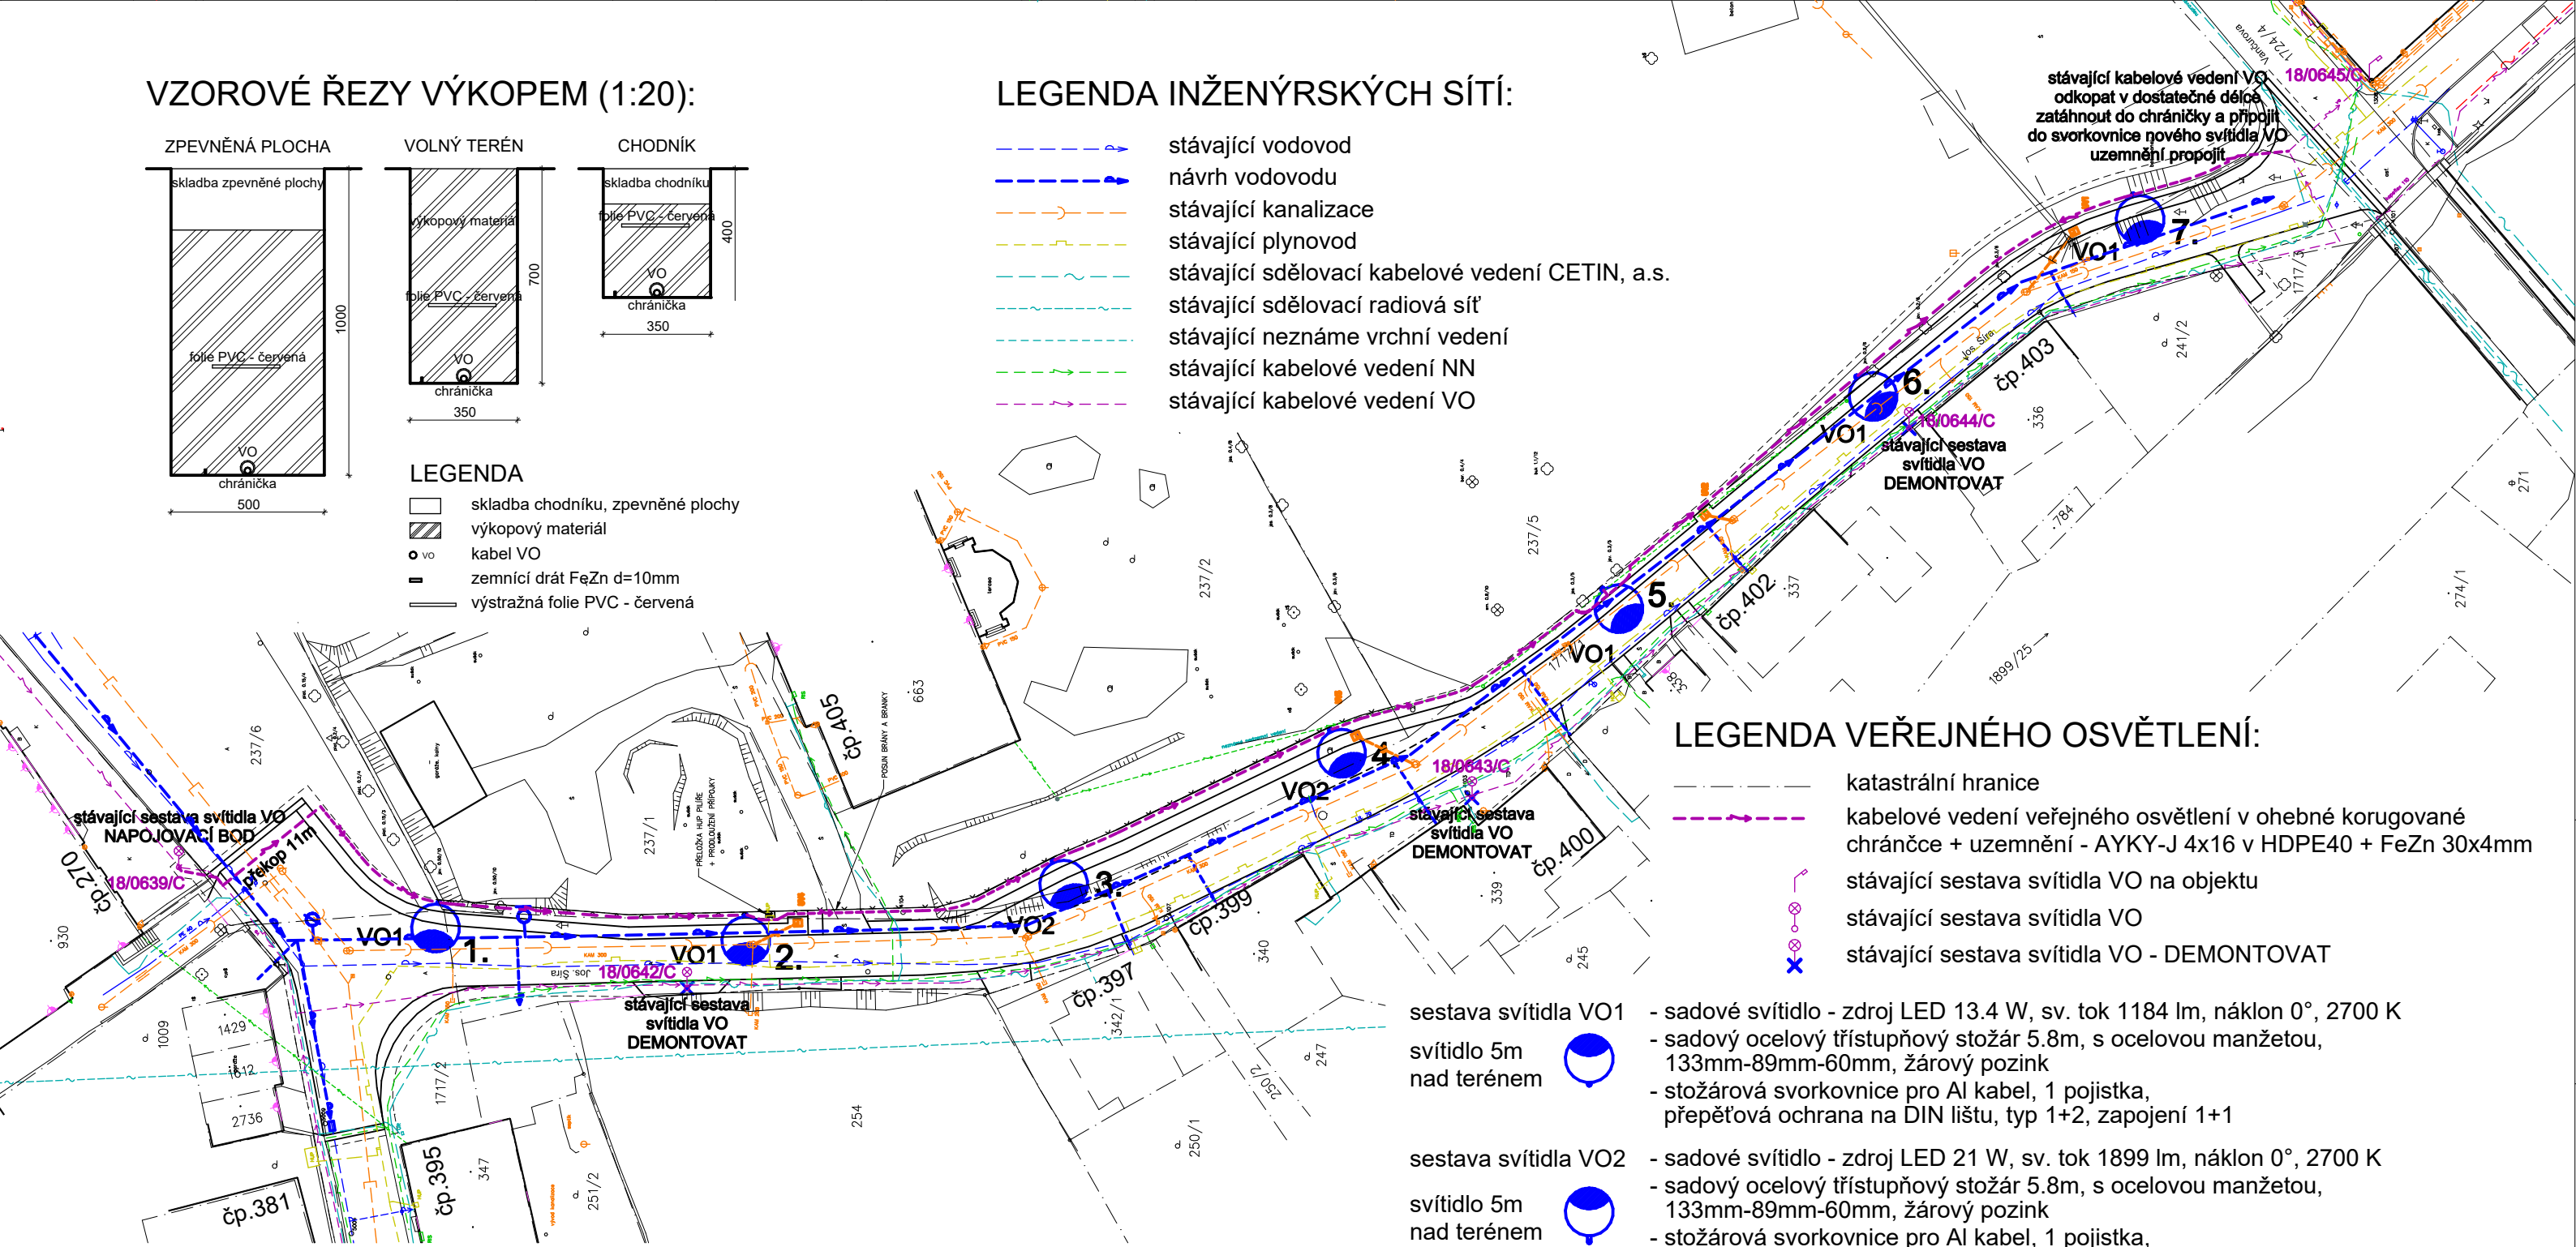

LEGENDA INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ:

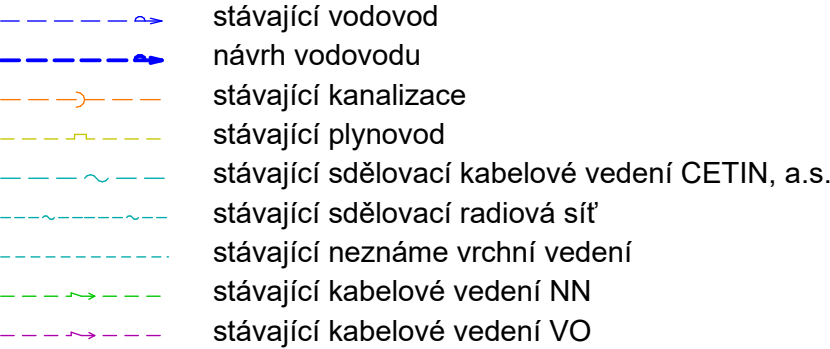

LEGENDA VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ:

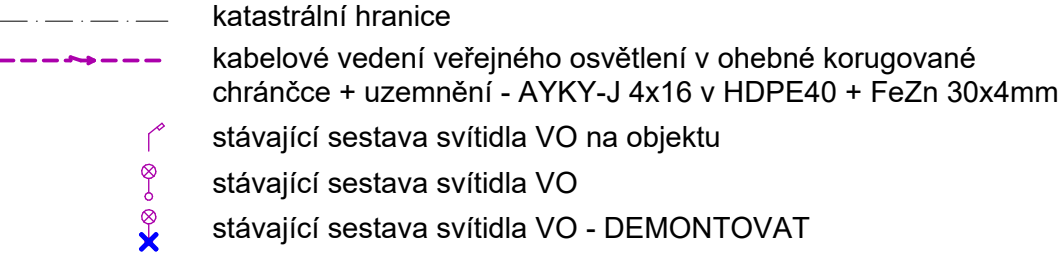

SOUSTAVA

- 3PEN~50Hz, 400V/TN-C (VEDENÍ V ZEMI)
- 1NPE~50Hz, 230V/TN-S (VEDENÍ UVNITŘ STOŽÁRU)

OCHRANA PŘED DOTYKEM

- ŽIVÝCH ČÁSTÍ: AUT. ODPOJENÍM OD ZDROJE
- NEŽIVÝCH ČÁSTÍ: KRYTÍM A IZOLACÍ

VNĚJŠÍ VLVIVY (332000-5-51 ed.3)

- AB8, AD3, AE2, AF2, AN2, AQ3, AS2

CHARAKTER PROSTORU

- NEBEZPEČNÝ

OCHRANA PŘED ÚRAZEM

- NORMÁLNÍ

PŘI SOUBĚHU A KŘÍŽENÍ S PODZEMNÍMI INŽENÝRSKÝMI SÍTĚMI MUSÍ BÝT DODRŽENY PŘEDEPSANÉ ODSŤUPOVÉ VZDÁLENOSTI DLE PLATNÝCH NOREM

STÁVAJÍCÍ INŽENÝRSKÉ SÍTĚ JSOU ZAKRESLENY POUZE ORIENTAČNĚ

PŘED ZAPOČETÍM VÝKOPOVÝCH PRACÍ JE NUTNO NECHAT VYTÝČIT STÁVAJÍCÍ PODZEMNÍ INŽENÝRSKÉ SÍTĚ ZA ÚČASTI JEJICH SPRÁVCŮ

VEŠKERÉ ROZVODY MUSÍ BÝT PROVEDENY DLE NOREM A PŘEDPISŮ PLATNÝCH V DOBĚ REALIZACE

DALŠÍ PROVEDENÍ ROZVODŮ VIZ. TEXTOVÁ ČÁST

VEŠKERÉ ZMĚNY A NEJASNOSTI NUTNO KONZULTOVAT S PROJEKTANTEM

Solertia

HLAVNÍ PROJEKTANT	ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	VYPRACOVAL	
VIAPROJEKT, s.r.o., Ing. R. Michlík	Ing. Miroslav Podlipný	Lukáš Jirásek	
INVESTOR	Město Vrchlabí	ZAKÁZKA	90/22
MÍSTO	Vrchlabí, kraj Královéhradecký	DATUM	Listopad 2022
AKCE	VRCHLABÍ ULICE J. ŠÍRA - REKONSTRUKCE ULICE	STUPEŇ	DPS
		FORMÁT	2 A4
PŘÍLOHA	D.1.2. VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ Situace veřejného osvětlení	MĚŘÍTKO 1:500 (1:20)	D.1.2.2