



POHLED NA STEHOVÁNÍ TRHLIN

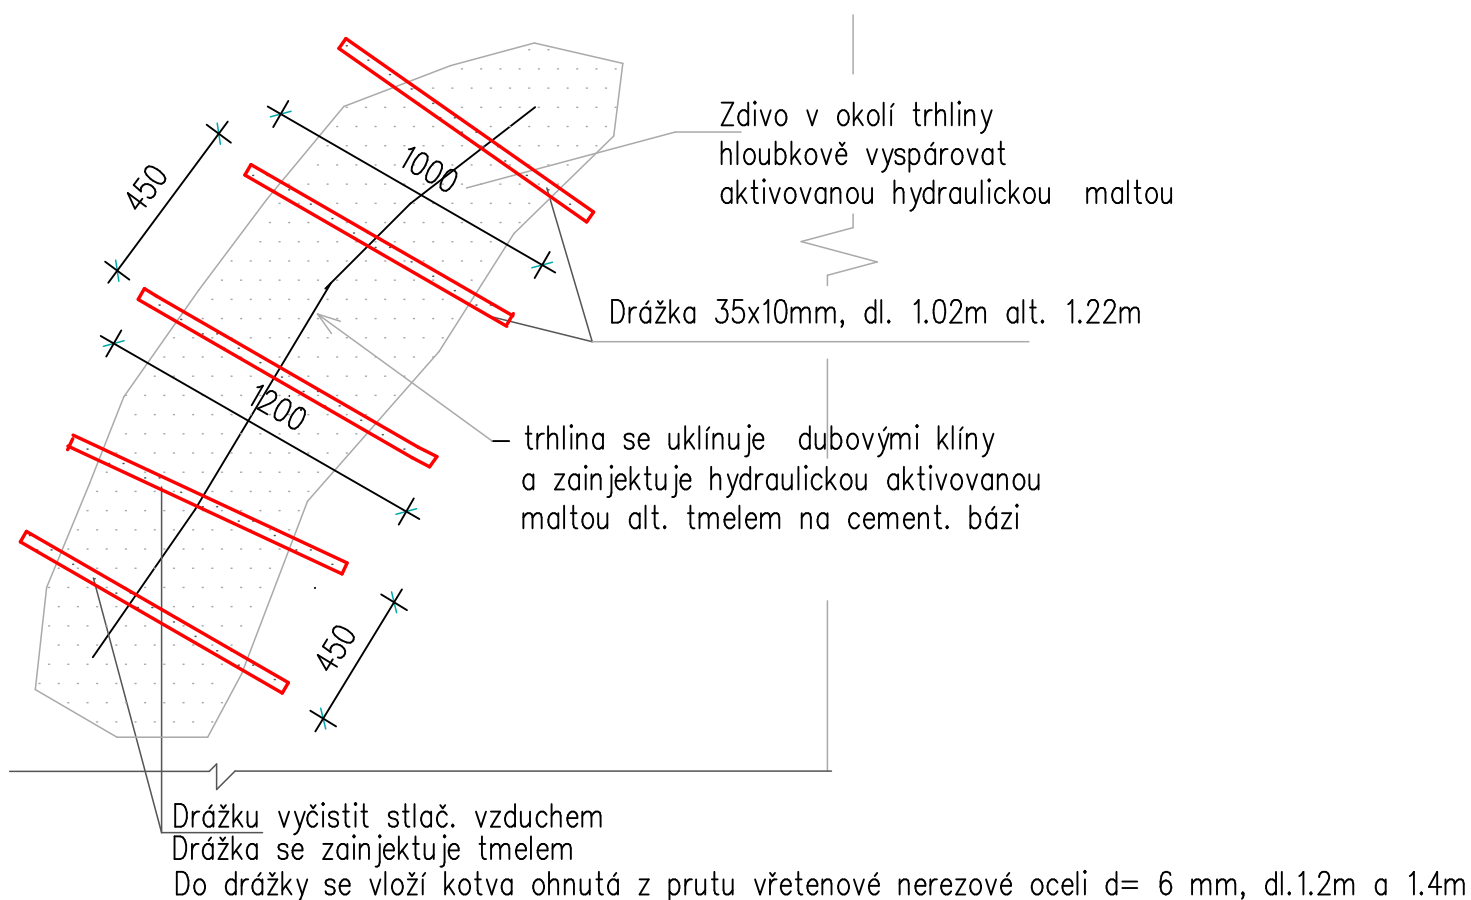

PŮDORYS

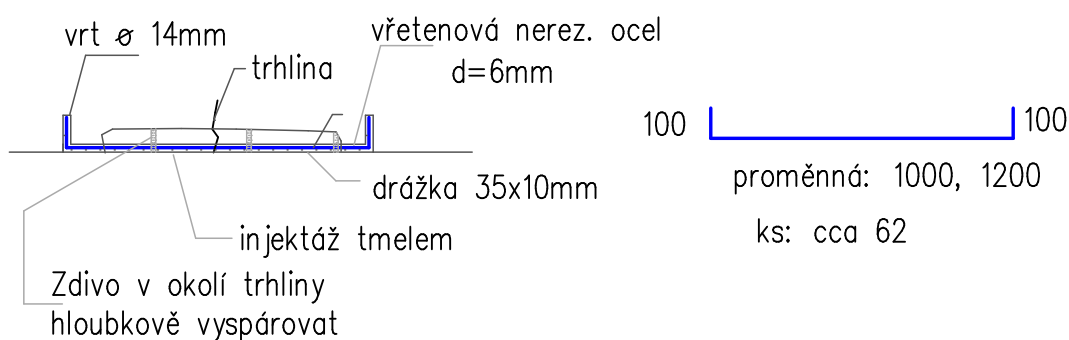

Předpoklad sanace 20m trhlín, t.j. 50ks stehů, t.j. 65m vřetenové výztuže
20m² plochy hloubkově vyspárované aktivovanou hydraulickou maltou

ZODP.PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	Ing. Jan CHALOUPSKÝ Projekty, průzkumy a posudky staveb U hřiště 639 541 01 TRUTNOV	
ING. CHALOUPSKÝ	M.BARTOŠOVÁ	ING. CHALOUPSKÝ		
INVESTOR: Město Vrchlabí, Zámek č.p1. 543 01 Vrchlabí			FORMÁT	8 x A4
AKCE : Rekonstrukce č.p.210 ve Vrchlabí Změna stavby před dokončením V.			DATUM	03/2023
			STUPEŇ	Projekt
			ČÍS.ZAK.	5950/22
			MĚŘÍTKO	Č. VÝKRESU
OBSAH : SCHEMA SANACE TRHLIN			1 : 25	D.1.2.b.4.